

VERIFICADOR INDEPENDENTE DA **CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA-BA**

1



FEIRA DE SANTANA-BA
MAIO 2026

OPUS¹
CONSULTORIA



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32**
Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>





20º RELATÓRIO TRIMESTRAL

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO PPP ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Feira de Santana/BA - 2026



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32**
Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



Sumário

1.	OBJETIVO.....	4
2.	SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.....	4
3.	METODOLOGIA DE AFERIÇÃO	6
4.	AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO IDG.....	8
4.1.	ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL	8
4.2.	CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE	9
4.2.1.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ	10
4.3.	CRITÉRIO DE QUALIDADE.....	12
4.3.1.	ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA	13
4.3.2.	ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS.....	17
4.4.	CRITÉRIO DE OPERAÇÃO.....	21
4.4.1.	ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO	22
4.4.2.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO	24
4.4.3.	ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA TELEGESTÃO	26
4.4.4.	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	30
4.5.	CRITÉRIO DE CONFORMIDADE	32
4.5.1.	ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS.....	33
4.5.2.	ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES.....	35
4.6.	CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO	38
4.6.1.	ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO.....	39
5.	BANCO DE CRÉDITO	40
6.	APÓLICES DE SEGUROS	41
7.	CONCLUSÃO	42
	ANEXO – PONTOS IAL	44




1. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é a apresentação do cálculo do Índice de Desempenho Geral (IDG), do trimestre compreendido entre os meses de **fevereiro a abril** de 2026, do Contrato de Concessão para prestação dos serviços de iluminação pública no Município de Feira de Santana.

Conforme determinado em contrato, o Fator de Desempenho (FD) ora calculado impactará a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) dos meses de **maio a julho** de 2026, e é determinado com base no resultado do Índice de Desempenho Geral (IDG) apurado no trimestre imediatamente anterior conforme disposto na tabela abaixo:

Valor do IDG	Valor do FD correspondente
$\geq 0,73$ e $< 1,00$	FD = IDG
$< 0,73$	0,73

Caso o valor apurado de IDG seja maior ou igual a 0,73 (setenta e três centésimos), o FD assumirá valor igual ao IDG apurado.

Caso o valor apurado de IDG seja menor que 0,73 (setenta e três centésimos), o valor do FD será igual a 0,73 (setenta e três centésimos).

Caso o valor apurado de IDG seja menor que 0,73 (setenta e três centésimos), a diferença entre o valor apurado de IDG e o limite supramencionado será deduzido do IDG do trimestre subsequente.

2. SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

O Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD) objetiva aferir a qualidade dos serviços prestados pela Concessionária Conecta Feira de Santana.

A avaliação do desempenho da Concessionária será realizada por meio da apuração, cálculo e aplicação do Índice de Desempenho Geral - IDG, número que variará entre 0 (zero) e 1 (um), representativo da qualidade entregue pela Concessionária na execução dos serviços pertencentes ao escopo da concessão, quantificado de acordo com as avaliações dos critérios, índices e, quando aplicável, dos indicadores de desempenho, sendo 0 (zero) representação da pior avaliação possível a ser obtida pela Concessionária, e 1 (um) o cumprimento de todas as metas estabelecidas.

O Índice de Desempenho Geral - IDG terá a função de aferir, a partir de diversos índices e indicadores, os serviços efetivamente prestados, servindo como balizador para o cálculo do Fator de Desempenho – FD que impactará a composição final da Contraprestação Mensal Efetiva (CME) a ser paga à Concessionária.






A composição do Índice de Desempenho Geral, é a ponderação de 5 (cinco) critérios principais, conforme detalhados a seguir:


- i. Critério de Disponibilidade (CD): Avalia a disponibilidade da iluminação, formado pelo:
 - a. Índice de Disponibilidade de Luz – IDL: Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente acesos durante a noite;
- ii. Critério de Qualidade (CQ): Avalia a qualidade do serviço prestado e níveis de iluminação, formado pelo:
 - a. Índice de Adequação Luminotécnica - IAL: Monitora a Concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma, além de temperatura de cor e IRC, nos pontos de iluminação pública;
 - b. Índice de Qualidade dos Dados – IQD: Afere se o cadastro, elaborado e mantido pela Concessionária, representa de forma confiável os ativos de iluminação pública instalados em campo.
- iii. Critério de Operação - CO: Avalia a disponibilidade da infraestrutura e SERVIÇOS, bem como o cumprimento aos prazos estabelecidos para a sua execução, formado pelo:
 - a. Índice de Acendimento Diurno - IAD: Verifica se os pontos de iluminação pública estão efetivamente apagados durante o dia;
 - b. Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento – IDC: Verifica se o sistema da central de atendimento está disponível de forma ininterrupta e avalia o atendimento prestado;
 - c. Índice de Disponibilidade da Telegestão – IDT: Verifica se o sistema de telegestão implantado pela concessionária, bem como se as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento;
 - d. Índice de Cumprimentos dos Prazos de Operação e Manutenção – ICPOM: Monitora o atendimento da Concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado.
- iv. Critério de Conformidade - CC: Avalia o atendimento aos prazos e requisitos exigidos para a apresentação de certificados e relatórios, formado pelo:
 - a. Índice de Conformidade dos Certificados – ICC: Avalia a conformidade de documentos que comprovem os serviços relacionados à gestão ambiental e descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes.
 - b. Índice de Conformidade das Informações – ICI: Avalia a conformidade em relação à entrega mensal ao poder concedente/verificador independente dos relatórios de execução de serviços



pela Concessionária e da publicidade das informações da PPP.

v. Critério de Eficientização - CE: Avalia os níveis de eficiência energética atingidos pela Concessionária.

Figura 1 - Composição do ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL

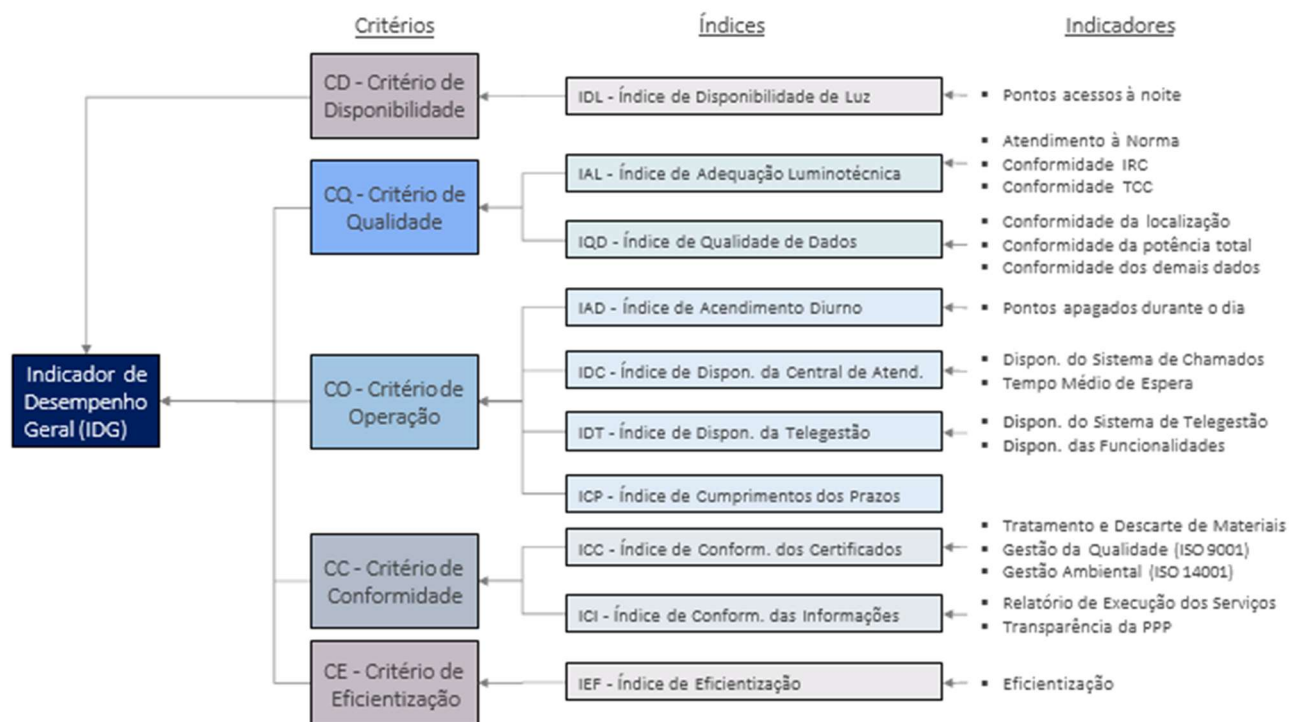

3. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO

Para a aferição dos indicadores são coletados dados dos sistemas da Concessionária de Iluminação Pública, do parque de iluminação pública e dos relatórios operacionais enviados pela Concessionária. Abaixo, tabela demonstrando a metodologia de aferição de cada indicador do contrato:

Critério	Índice	Indicador	Metodologia de Aferição
Critério de Disponibilidade	Índice de Disponibilidade de Luz	IPAN - Indicador de Pontos Acessos à noite	- Verificações noturnas (no horário compreendido entre 21:00 e 04:00) no parque de iluminação pública. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.
Critério de Qualidade	Índice de Adequação Luminotécnica	ILL - Indicador de Iluminância e Uniformidade	- Medições luminotécnicas realizadas em campo durante o trimestre de avaliação. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal. - Medição da iluminância e do fator de uniformidade realizados nos dois vãos adjacentes ao ponto de iluminação pública. - Informações coletadas dos projetos executivos de modernização dos pontos de iluminação pública.
		ITC - Indicador de Temperatura de Cor	
		IRC - Indicador de Reprodução de Cor	
	Índice de Qualidade de Dados	ICL - Indicador da Conformidade da Caracterização da Localização ICP - Indicador da Conformidade da Potência Total ICIC - Indicador da Conformidade das Demais informações do Cadastro	- Medição realizada in loco durante o trimestre de avaliação. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.
Critério de Operação	Índice de Acendimento Diurno	IPAD - Indicador de pontos apagados durante o dia	- Verificações diurnas (no horário compreendido entre 08:00 e 16:00) no parque de iluminação pública. - Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.
	Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento	IDSGC - Indicador de Disponibilidade do Sistema de Gestão de Chamados	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.
		ITM - Indicador de cumprimento do Tempo de Espera	
	Índice de Disponibilidade da Telegestão	IDST - Indicador de Disponibilidade dos Dados do Sistema de Telegestão	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Telegestão da Concessionária.
		IDFST - Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão	
	Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção	IPOM - Indicador de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção	- Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.
Critério de Conformidade	Índice de Conformidade dos Certificados	ICDM - Indicador da Conformidade do Tratamento e Descarte de Materiais	- Apresentação pela Concessionária do certificado de Tratamento e Descarte de Materiais, com validade durante o trimestre de avaliação.
	Índice de Conformidade das Informações	ICRES - Indicador da Conformidade dos Relatórios de Execução de Serviços	- Apresentação pela Concessionária dos relatórios de execução dos serviços mensais de Execução de Serviços. - Verificação da disponibilidade online das informações pertinentes ao contrato de Concessão.
		ITPPP - Indicador da Transparência da PPP	
Critério de Eficientização	Índice de Eficientização	IE - Indicador de Eficientização	- Medição realizada a partir da comparação do somatório das cargas dos pontos de iluminação pública no cadastro ao final do trimestre de avaliação, com a carga anterior mensurada no cadastro base.



4. AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DO IDG

4.1. ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL

IDG - ÍNDICE DE DESEMPENHO GERAL


Objetivo: Aferir, a partir de diversos índices e indicadores, os serviços efetivamente prestados pela Concessionária

Critérios: CD = Critério de Disponibilidade; CQ = Critério de Qualidade; CO = Critério de Operação; CC = Critério de Conformidade; CE = Critério de Eficientização.

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDG = CD * (40\% * CQ + 50\% * CO + 5\% * CC + 5\% * CE)$

Evolução:

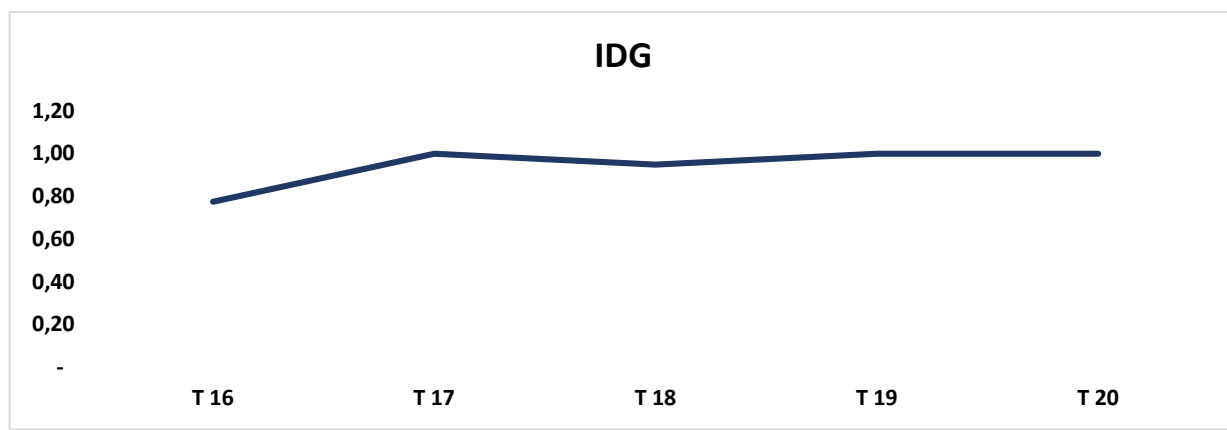

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDG	0,78	1,00	0,95	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do Índice de Desempenho Geral em relação ao trimestre anterior.

LV

FG

LB



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebd bfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.2. CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE

CD - CRITÉRIO DE DISPONIBILIDADE

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.


Critérios: CD = Critério de Disponibilidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CD = 100\% * IDL$



Evolução

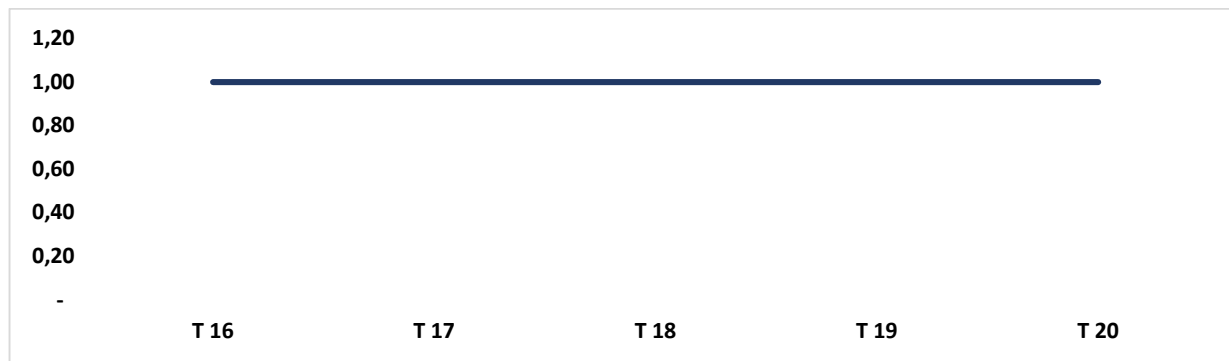

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do Critério de Disponibilidade em relação ao trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.2.1. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ

IDL - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE LUZ

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente acesos durante a noite.

Critérios: CD = Critério de Disponibilidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IDL = (Peso\ IPAN \times Nota\ IPAN)$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

10

Evolução:

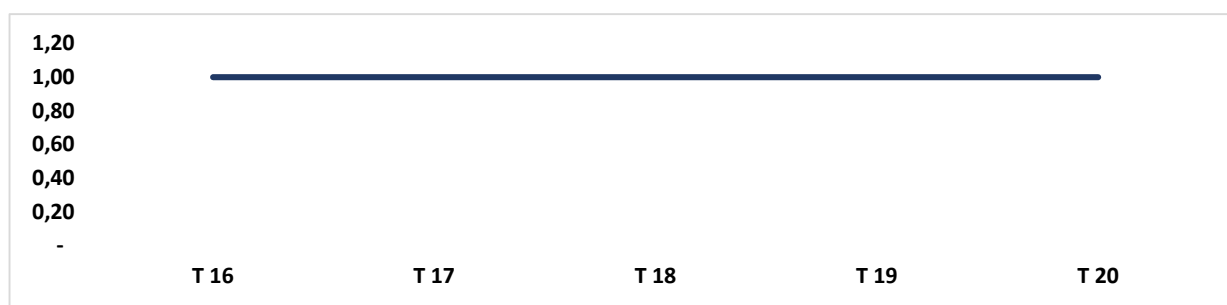

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do Índice de Disponibilidade em relação ao trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.2.1.1. INDICADOR DE PONTOS ACESSOS À NOITE

IPAN - INDICADOR DE PONTOS ACESSOS À NOITE

Objetivo: Verificar se os pontos de iluminação estão efetivamente acessos a noite

Critérios: CD = Critério de Disponibilidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IPAN = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Roteiro de inspeção definido aleatoriamente com tamanho de amostra mínima conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

11

Evolução:

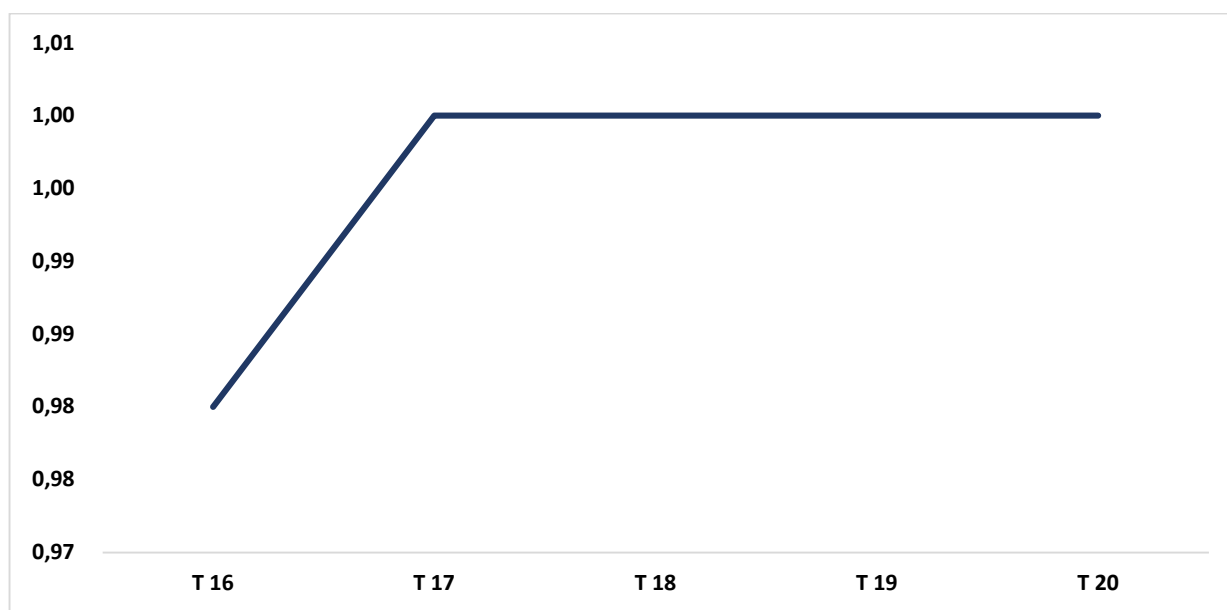

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IPAN	0,98	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

No 20º trimestre, da amostra de 500 pontos inspecionados durante a noite, não foi encontrado nenhum ponto apagado, demonstrando uma manutenção nos serviços prestados em relação ao trimestre anterior.

27

FG

LB



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebd bfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>

4.3. CRITÉRIO DE QUALIDADE

CQ - CRITÉRIO DE QUALIDADE

Objetivo: Retrata a qualidade da iluminação e serviços dos pontos de iluminação pública, abrangendo o cumprimento dos pontos de iluminação pública aos níveis mínimos de iluminância e uniformidade definidos em norma e a adequação do cadastro aos ativos efetivamente presentes na rede de iluminação pública.


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CQ = 80\% \cdot IAL + 20\% \cdot IQD$

12

Evolução:

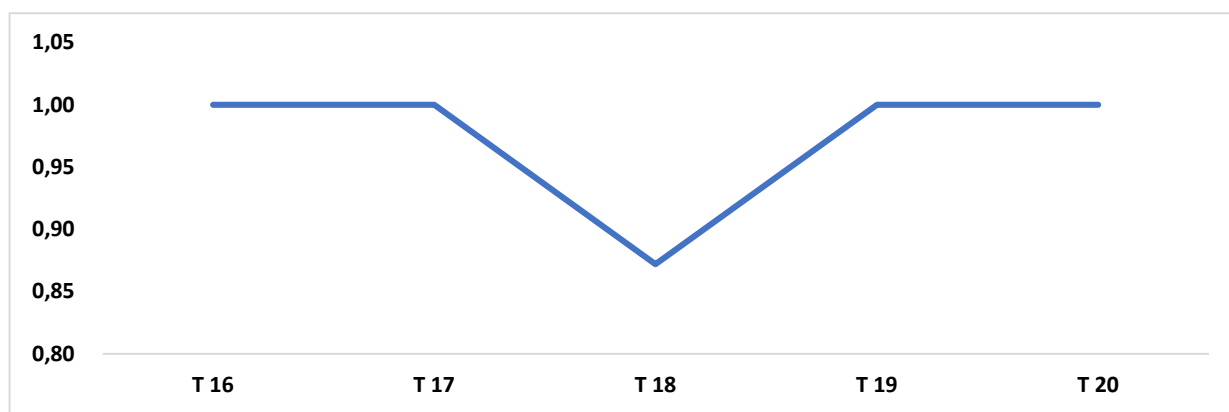

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CQ	1,00	1,00	0,87	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Critério de Qualidade em relação ao trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.1. ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA

IAL - ÍNDICE DE ADEQUAÇÃO LUMINOTÉCNICA

Objetivo: Monitorar a Concessionária quanto ao cumprimento dos níveis mínimos de iluminância e uniformidade para cada classe de iluminação


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IAL = (PesoIIL \times Nota IIL) + (PesoITC \times Nota ITC) + (PesoIRC \times Nota IRC)$

13

Evolução:

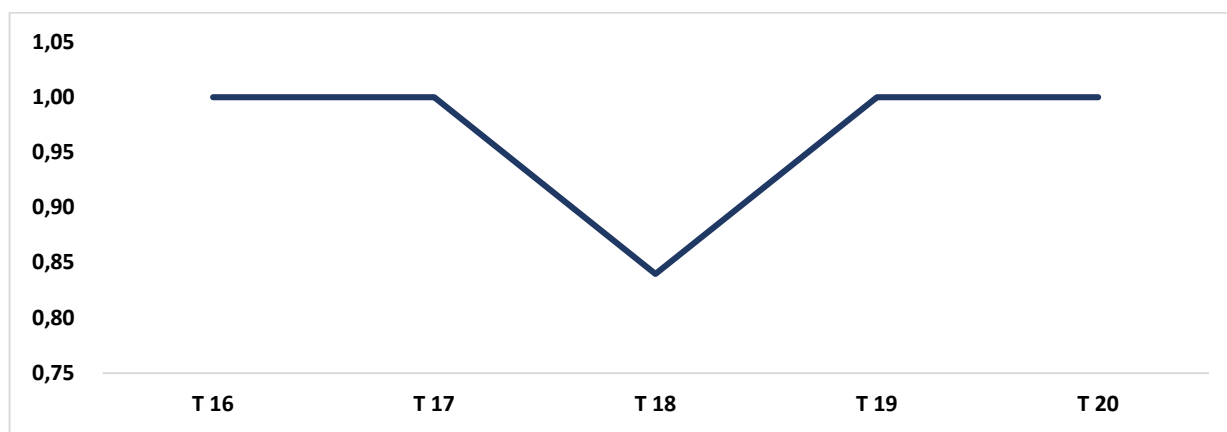

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IAL	1,00	1,00	0,84	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Adequação Luminotécnica.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.1.1. INDICADOR DE ILUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

14

IIL - INDICADOR DE ILUMINÂNCIA E UNIFORMIDADE

Objetivo: Verificar se os níveis de iluminância e uniformidade estão de acordo com as Normas Técnicas vigentes


Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IIL = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Evolução:

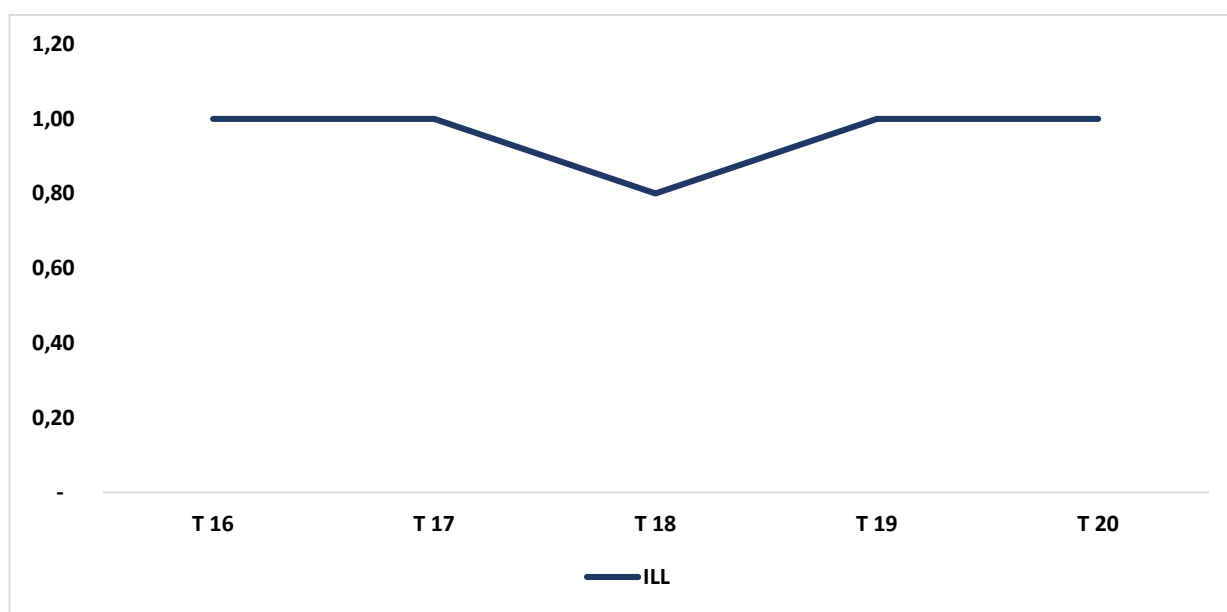

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IIL	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00

Análise Crítica: Neste trimestre a Concessionária alcançou níveis satisfatórios no índice de adequação luminotécnica com a aplicação da regra de flexibilização à avaliação luminotécnica, desconsiderando o critério de uniformidade nos vão inspecionados onde a incidência de iluminância é superior à norma, flexibilização esta que se não aplicada representaria em uma reprovação em quase 20% da amostra, conforme tabela a seguir.

RESULTADO SEM FLEXIBILIZAÇÃO		
QUANT. INPEÇÕES	APROVADO	RECUSADO
500	466	34

RESULTADO COM FLEXIBILIZAÇÃO		
QUANT. INPEÇÕES	APROVADO	RECUSADO
500	476	24



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.1.2. INDICADOR DE TEMPERATURA DE COR

ITC - INDICADOR DE TEMPERATURA DE COR

Objetivo: Verificar se um ponto de IP modernizado atende ao nível de Temperatura de Cor.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $ITC = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

15

Evolução:

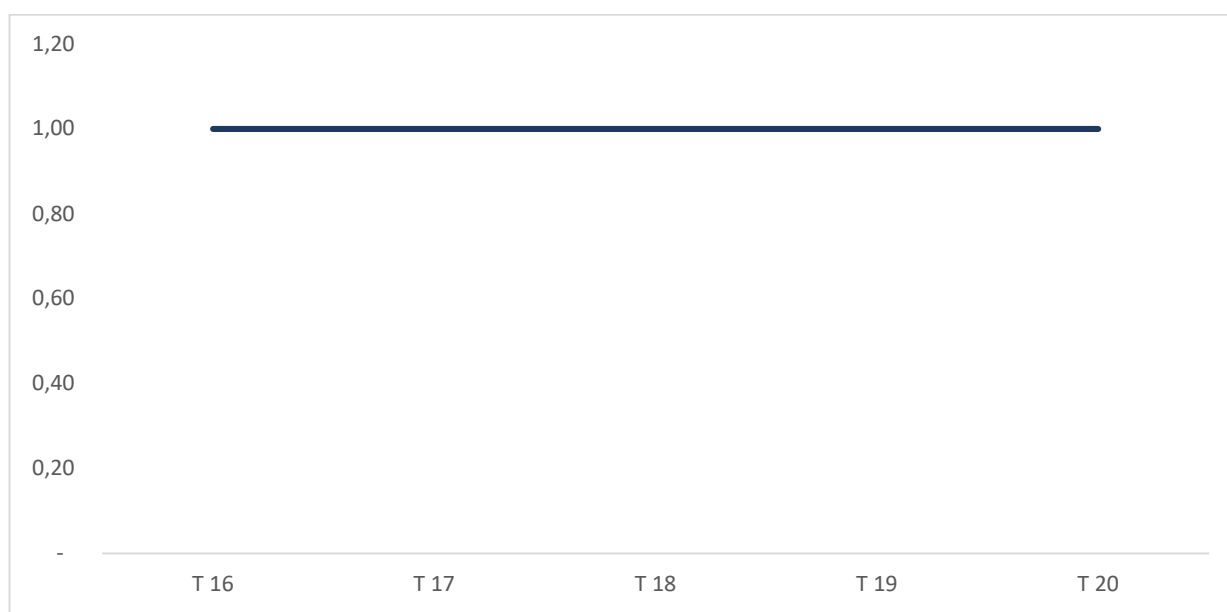

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ITC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Indicador de Temperatura de Cor em relação ao trimestre anterior. Foram considerados os ensaios luminotécnicos apresentados pela Concessionária das luminárias instaladas em campo como comprovação da conformidade da temperatura de cor.

27

FG

LB



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>

4.3.1.3. INDICADOR DE REPRODUÇÃO DE COR

IRC - INDICADOR DE REPRODUÇÃO DE COR

Objetivo: Verificar se um ponto de IP modernizado atende ao nível de Reprodução de Cor.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IRC = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

16

Evolução:

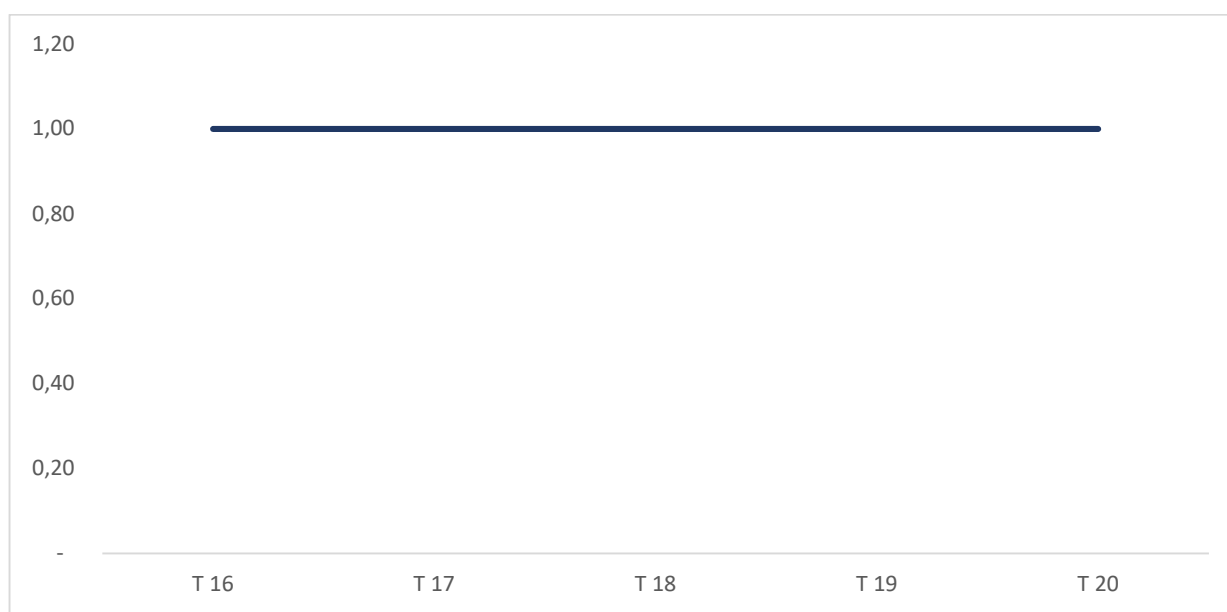

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IRC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Indicador de Temperatura de Cor em relação ao trimestre anterior. Foram considerados os ensaios luminotécnicos apresentados pela Concessionária das luminárias instaladas em campo como comprovação da conformidade da temperatura de cor.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS

IQD - ÍNDICE DE QUALIDADE DE DADOS

Objetivo: Aferir se o cadastro representa de forma confiável os ativos de iluminação pública do Município.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade

Acompanhamento: Verificador Independente


Formulas: $IQD = \text{Média aritmética das NP's para toda amostra fiscalizadas}$

$$NP = (PesoICL \times Nota ICL) + (PesoICP \times Nota ICP) + (PesoICIC \times Nota ICIC)$$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

17

Evolução:

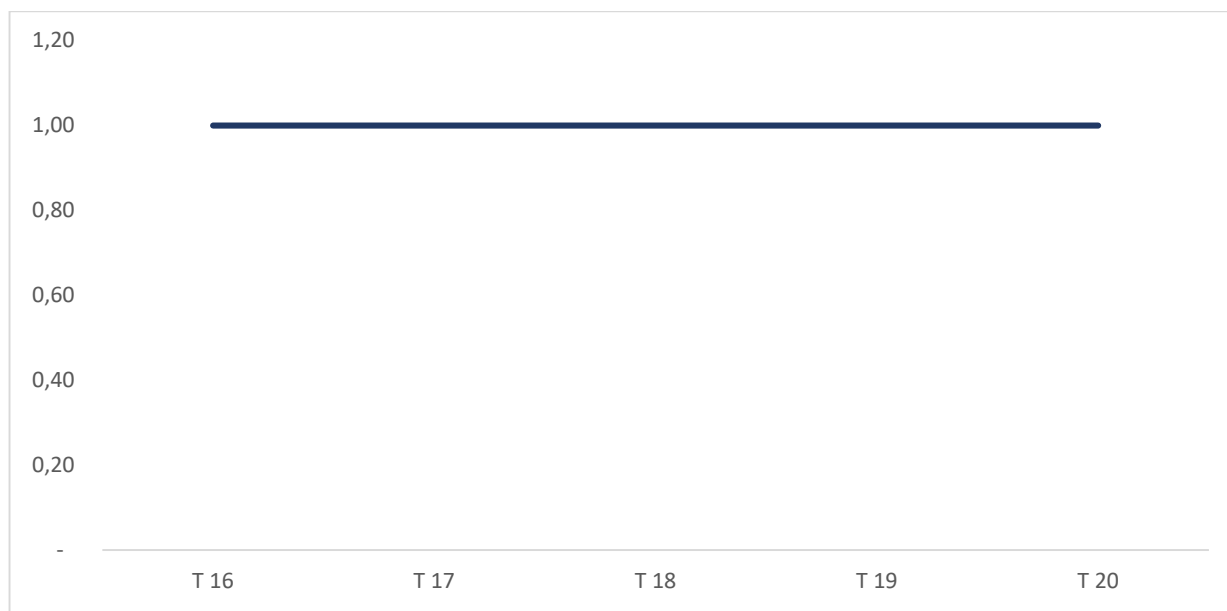

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IQD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Qualidade de Dados em relação ao trimestre anterior. Não foram observadas inconformidades de Cadastro da rede de iluminação no presente relatório, mantendo o nível do trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.2.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

ICL - INDICADOR DA CONFORMIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

Objetivo: Verificar conformidade da caracterização da localização da base de dados do cadastro.

CrITÉrios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal.

18

Evolução:

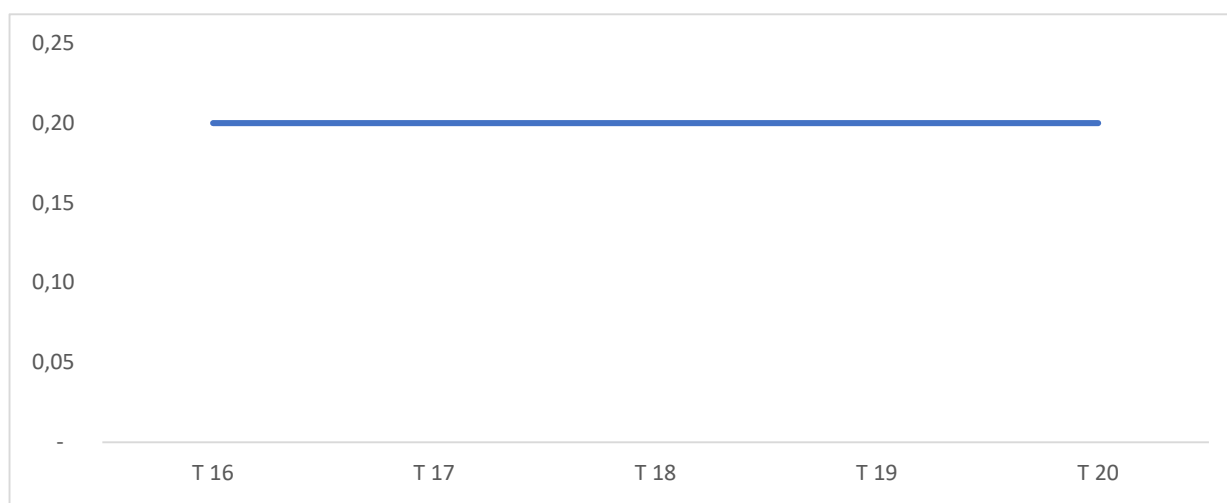

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICL	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Qualidade de Dados em relação ao trimestre anterior. Não foram observadas inconformidades de Cadastro da rede de iluminação no presente relatório, mantendo o nível do trimestre anterior.






4.3.2.2. INDICADOR DA CONFORMIDADE DA POTÊNCIA TOTAL

ICP - INDICADOR DA CONFORMIDADE DA POTÊNCIA TOTAL

Objetivo: Verificar conformidade da potência total de cada ponto luminoso da base de dados do cadastro.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

19

Evolução:

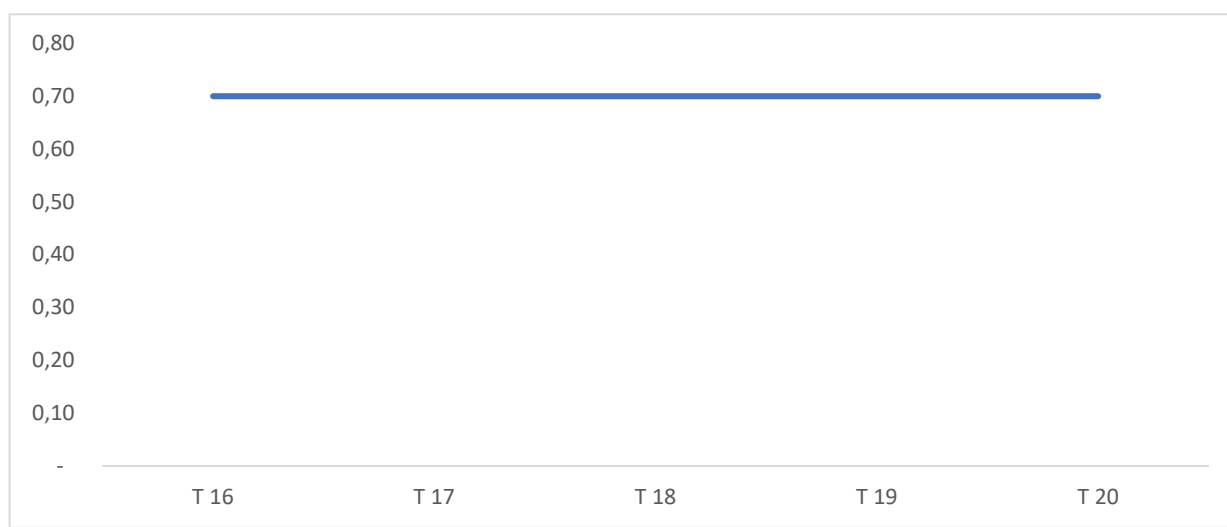

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICP	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Qualidade de Dados em relação ao trimestre anterior. Não foram observadas inconformidades de Cadastro da rede de iluminação no presente relatório, mantendo o nível do trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.3.2.3. INDICADOR DA CONFORMIDADE DAS DEMAIS INFORMAÇÕES DO CADASTRO

ICIC – INDICADOR DA CONFORMIDADE DAS DEMAIS INFORMAÇÕES DO CADASTRO

Objetivo: Verificar conformidade das demais informações de cada ponto luminoso da base de dados do cadastro.

Critérios: CQ = Critério de Qualidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula:

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

20

Evolução:

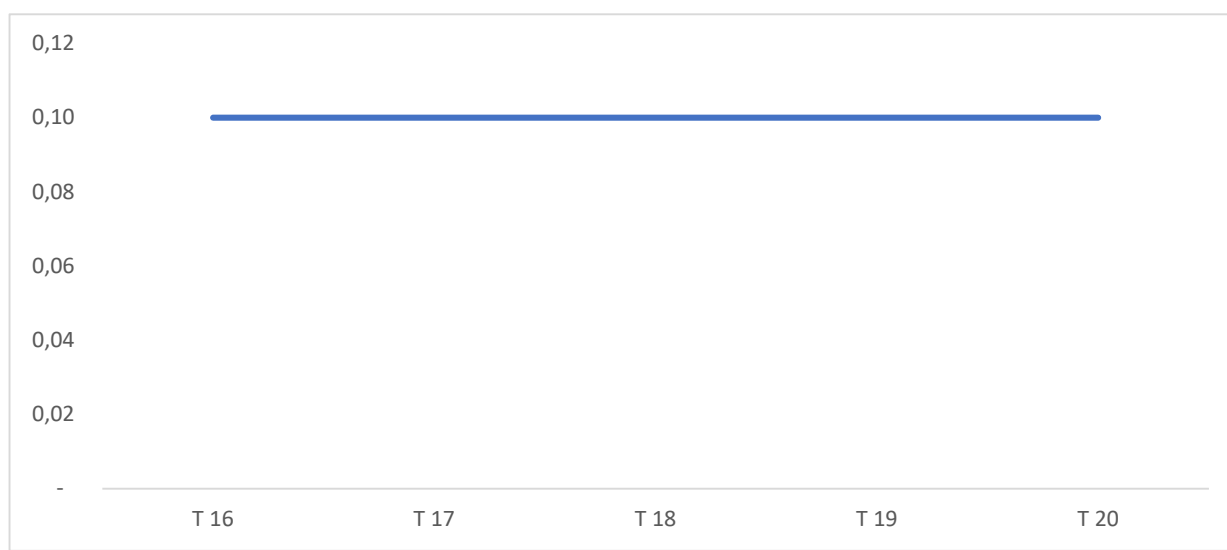

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICIC	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Qualidade de Dados em relação ao trimestre anterior. Não foram observadas inconformidades de Cadastro da rede de iluminação no presente relatório, mantendo o nível do trimestre anterior.

.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4. CRITÉRIO DE OPERAÇÃO

CRITÉRIO DE OPERAÇÃO

Objetivo: Retrata aspectos relativos à operação e manutenção dos pontos de iluminação pública, abarcando a disponibilidade e o cumprimento dos prazos para atendimento e solução dos chamados de manutenção

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CO = 20\% * IAD + 20\% * IDC + 10\% * IDT + 50\% * ICPOM$

Observação:

21

Evolução:

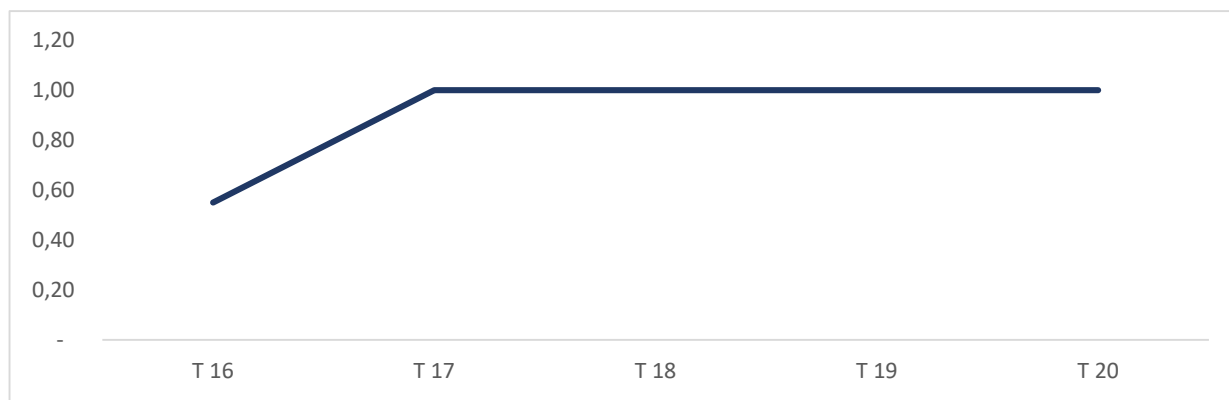

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CO	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Critério de Operação em relação ao trimestre anterior.





4.4.1. ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO

IAD - ÍNDICE DE ACENDIMENTO DIURNO

Objetivo: Apurar se os pontos de iluminação pública estão disponíveis nos períodos em que deveriam estar, ou seja, se estão efetivamente apagados durante o dia.

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IAD = (Peso\ IPAD \times Nota\ IPAD)$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

22

Evolução:

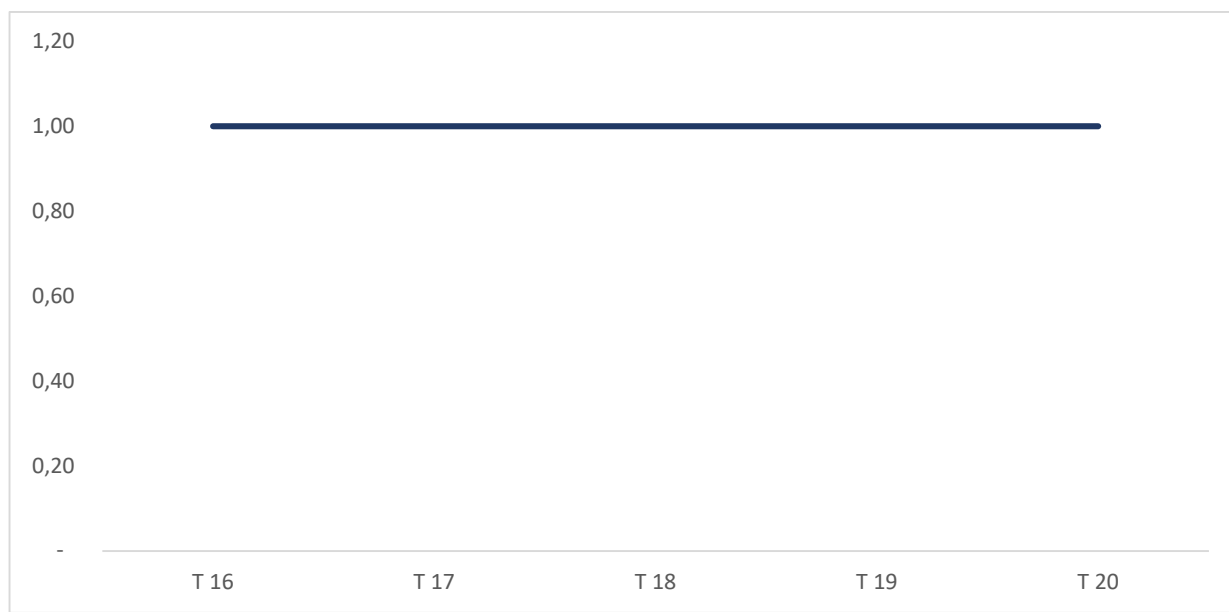

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IAD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Acendimento Diurno em relação ao trimestre anterior.





4.4.1.1. INDICADOR DE PONTOS ACESSOS DURANTE O DIA

IPAD - INDICADOR DE PONTOS ACESSOS DURANTE O DIA

Objetivo: Verificar se os pontos de iluminação estão efetivamente apagados durante o dia

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IPAD = \frac{N^{\circ} \text{ de pontos de IP conformes}}{Qtde. \text{ Total de pontos de IP fiscalizados}}$

Metodologia: Amostra, a ser verificada trimestralmente, com tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, em nível geral de inspeção 02 (dois) e plano de amostragem simples normal

23

Evolução:

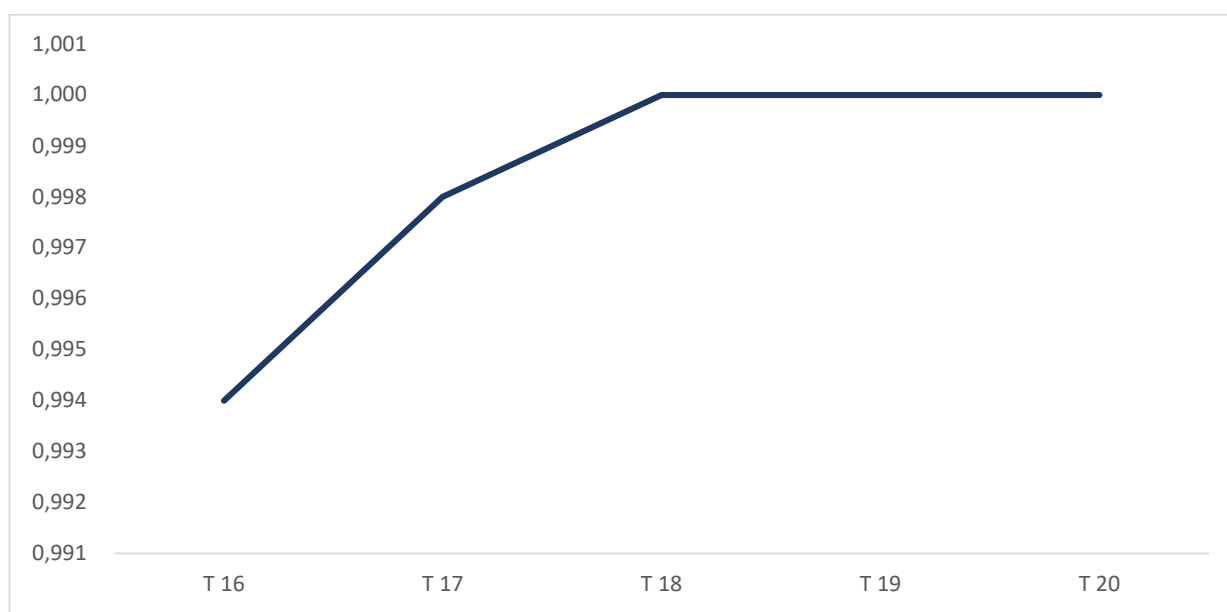

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IPAD	0,994	0,998	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Não foi identificado nenhum ponto aceso diurno na base de inspeção amostral no presente relatório, mantendo o patamar em relação ao trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4.2. ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

IDC - ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

Objetivo: Verificar se a Central de Atendimento está disponível de forma ininterrupta para o recebimento de chamados, para a execução dos serviços relacionados à iluminação pública. Além disso, o IDC também servirá de instrumento para avaliação do tempo de espera para atendimento aos chamados.


CrITÉrios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final IDC = (Peso\ IDSGC \times Nota\ IDSGC) + (Peso\ ITM \times Nota\ ITM)$

Observação:

Evolução:

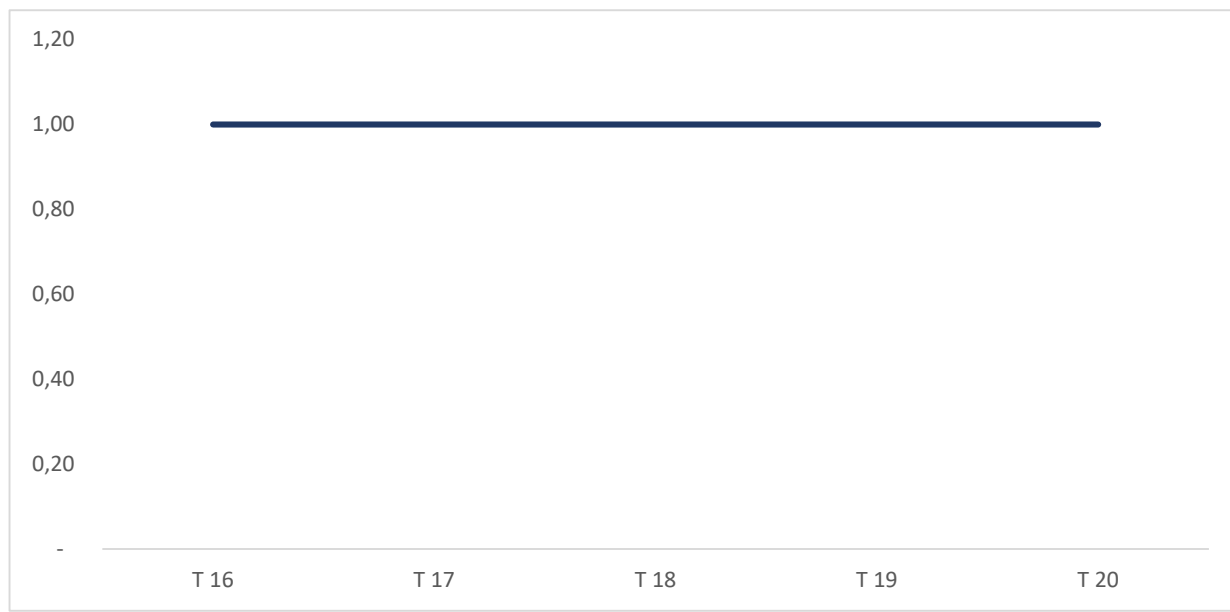

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção do patamar do Índice de Disponibilidade da Central de Atendimento.

27

FG

LB



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4.2.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE CHAMADAS

IDSGC - INDICADOR DA DISPONIBILIDADE DO SISTEMA DE GESTÃO DE CHAMADAS

Objetivo: Verificar se o sistema de gestão de chamadas está disponível para atendimento dos serviços

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDSGC = \frac{\text{Total de Horas de disponibilidade Real do sistema para recebimento de chamados}}{\text{Qtde. Total de horas de operação prevista para o trimestre}}$

Metodologia: Aferições realizadas por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados da Concessionária.

25

Evolução:

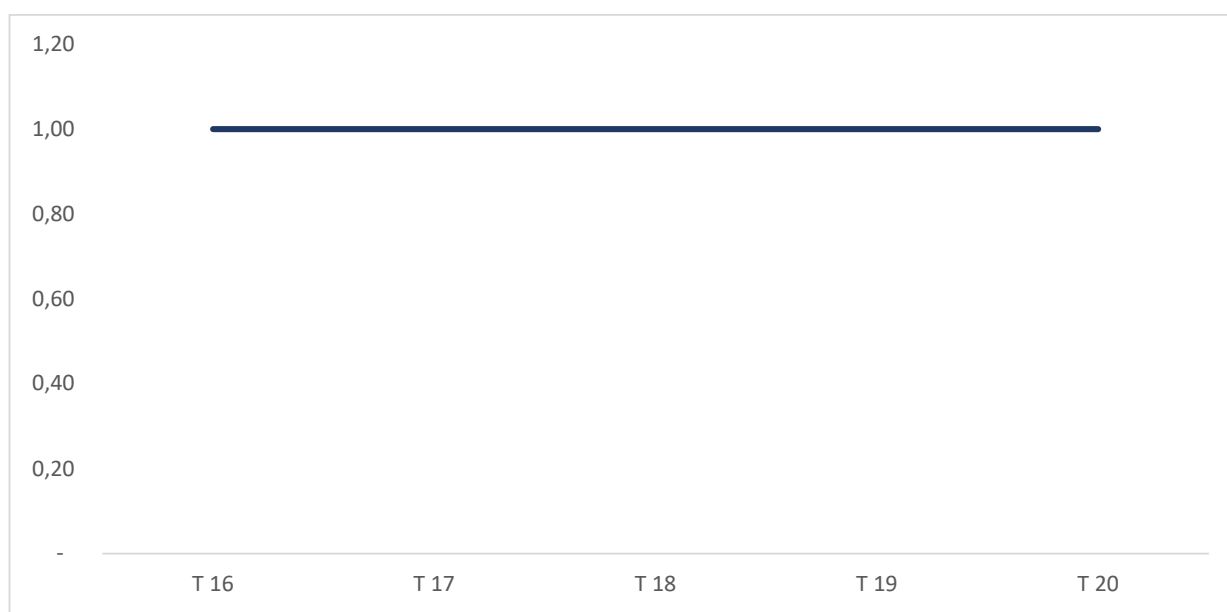

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDSGC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: No trimestre atual o sistema de gestão operou durante 2.136 horas, ficando 00 horas indisponíveis. Estes dados foram retirados do relatório Atendimento Mensal por Tipo e Origem, existente no sistema Exati.

Nele encontramos os seguintes dados de indisponibilidade:

Fevereiro/2026 – nenhum dia de indisponibilidade

Março/2026 – nenhum de indisponibilidade

Abril/2026 – nenhum dia de indisponibilidade






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebd bfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4.2.2. INDICADOR DO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA

ITM - INDICADOR DO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE ESPERA

Objetivo: Verificar se o tempo de espera para atendimento da ligação está conforme exigências contratuais

Crítérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDSGC = \frac{Qtde. de chamados atendidos no prazo de 60 segundos}{Qtde. total de chamados atendidos no período}$

Metodologia: Para aferição do Indicador, deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

26

Evolução:

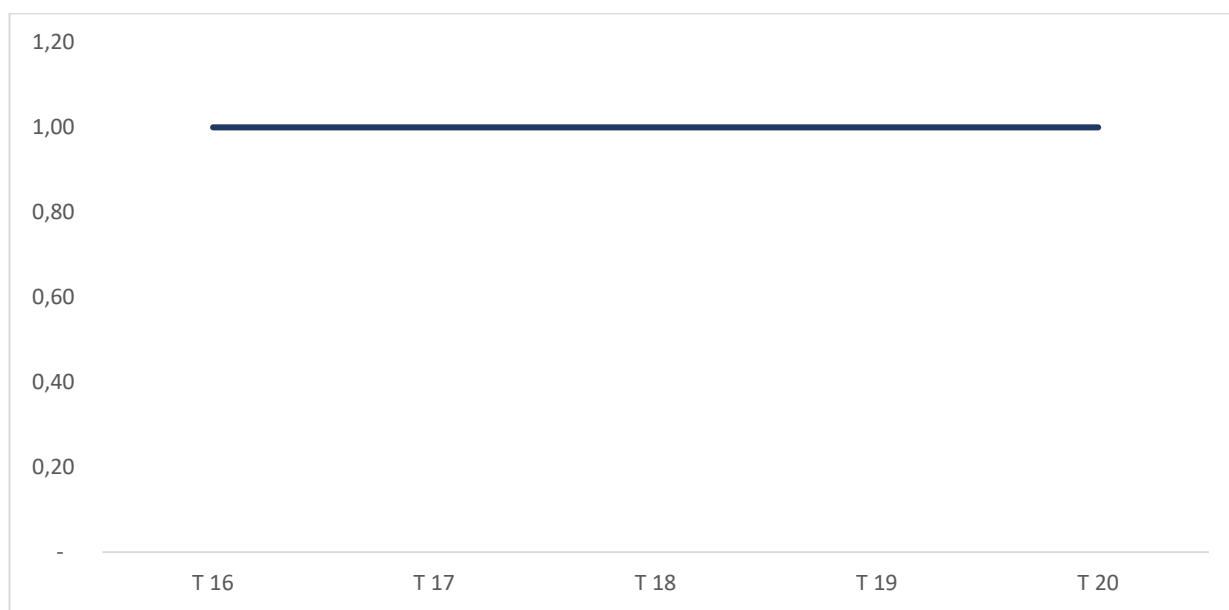

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ITM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do trimestre anterior para o Indicador do Cumprimento do Tempo de Espera.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



Objetivo: Verificar se o sistema de telegestão, bem como as funcionalidades básicas do sistema, estão disponíveis de forma ininterrupta e em pleno funcionamento

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ IDT = (Peso\ IDST \times Nota\ IDST) + (Peso\ IDFST \times Nota\ IDFST)$

Observação:

27

Evolução:

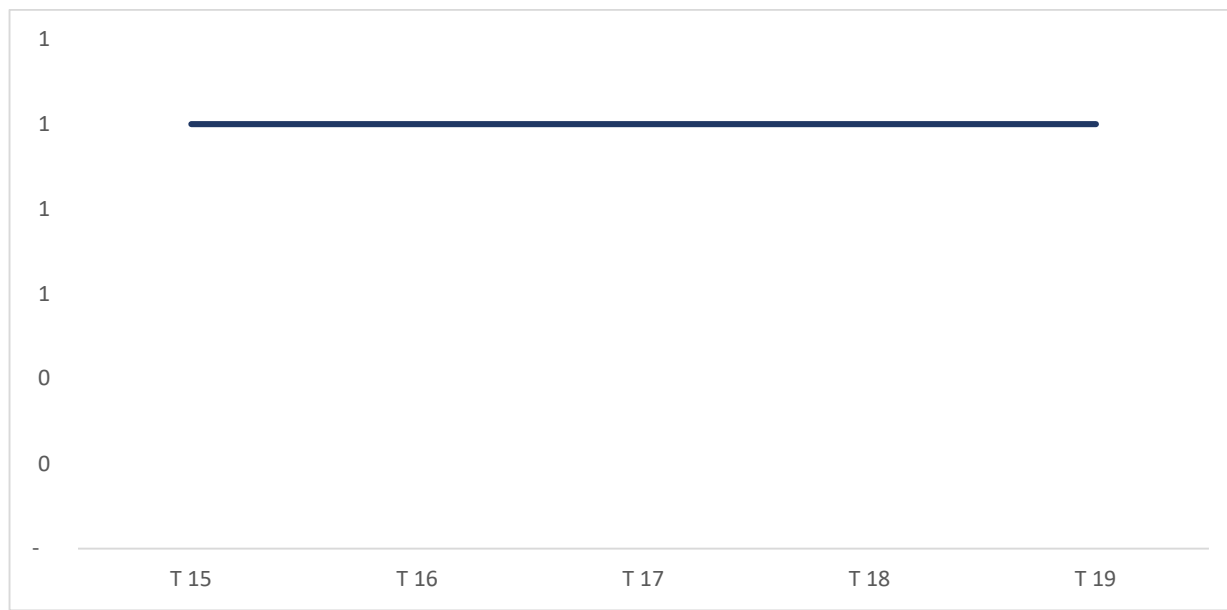

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do patamar do trimestre anterior para o índice de Disponibilidade da Telegestão.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4.3.1. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

IDST - INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DOS DADOS DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

Objetivo: Verificar se os dados do sistema de telegestão estão disponíveis.

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDST = \frac{\text{Nº de pontos telegerenciáveis que tiveram seus dados coletados pelo sistema de telegestão no mínimo uma vez no dia ao longo do trimestre}}{\text{Quantidade total de pontos telegerenciáveis no período da verificação}}$

Metodologia: A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

28

Evolução:

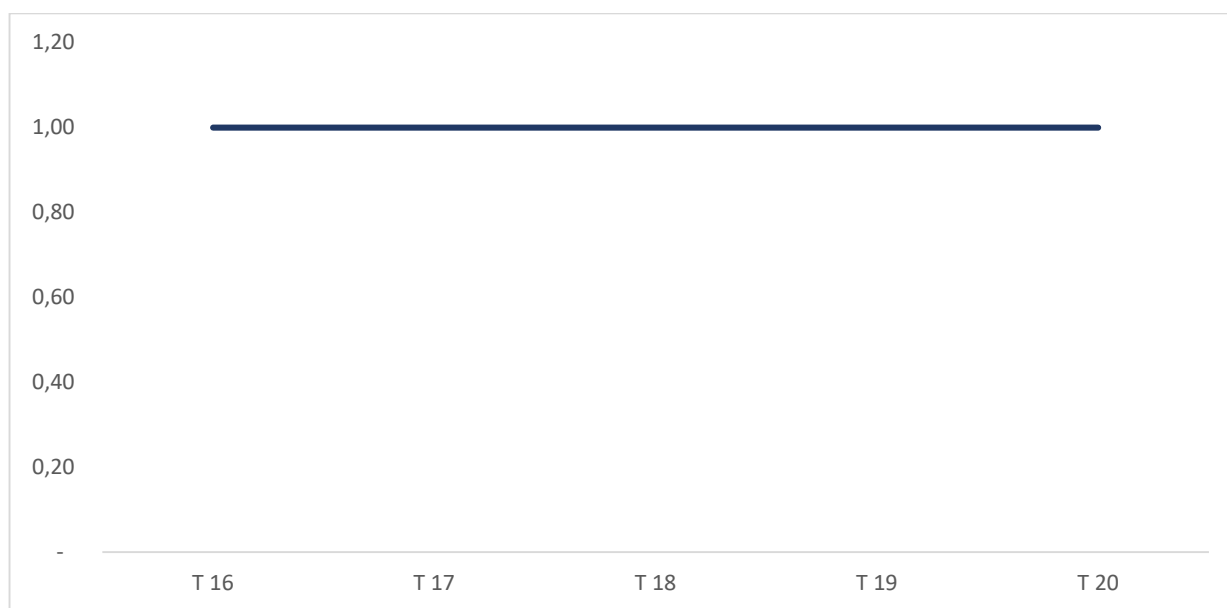

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do patamar do trimestre anterior para o Indicador de Disponibilidade dos dados do Sistema de Telegestão.





4.4.3.2. INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

IDFST - INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE TELEGESTÃO

Objetivo: Verificar se as funcionalidades do sistema de telegestão estão disponíveis.

Critérios: CO = Critério de Operação


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $IDFST = \frac{\text{Nº de pontos de IP telegerenciáveis conformes}}{\text{Quantidade total de pontos de IP contidos na amostra}}$

Metodologia: A amostra a ser verificada trimestralmente deverá ter tamanho mínimo conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

29

Evolução:

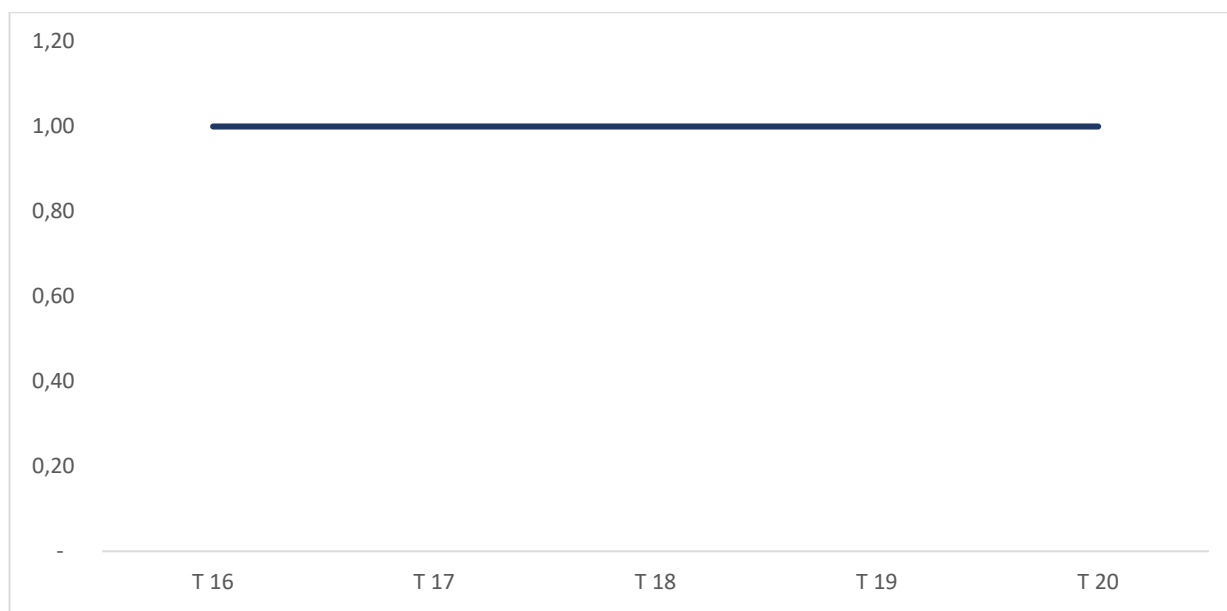

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IDFST	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do patamar do trimestre anterior para o Indicador de Disponibilidade das Funcionalidades do Sistema de Telegestão.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.4.4. ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

ICPOM - ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Objetivo: Monitorar a adequação da Concessionária aos prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme o tipo de chamado

Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente


Formula: $Nota Final ICPOM = (Peso IPOM \times Nota IPOM)$

Metodologia: Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado.

30

Evolução:

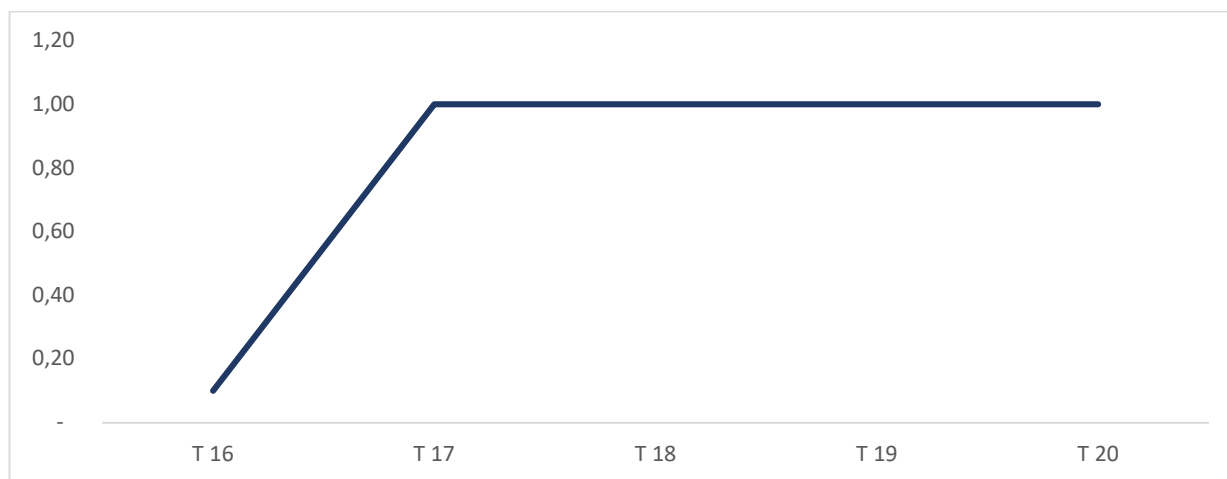

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICPOM	0,10	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Manutenção no patamar do Índice de Cumprimento dos Prazos de Operação e Manutenção em relação ao trimestre.





4.4.4.1. INDICADOR DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

IPOM - INDICADOR DE CUMPRIMENTO DOS PRAZOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Objetivo: Garantir que os prazos para solução dos chamados de manutenção corretiva estejam sendo cumpridos pela Concessionária.

Critérios: CO = Critério de Operação

Acompanhamento: Verificador Independente


Formula: $IPOM = \frac{\text{Nº de chamadas de manutenção corretiva solucionadas no prazo no trimestre}}{\text{Quantidade total de chamadas de manutenção corretiva abertos no trimestre}}$

Metodologia: Para aferição do Indicador deverão ser realizadas as verificações por meio do Log do Sistema de Gestão de Chamados.

O tempo de atendimento (prazo de resolução) começará a ser mensurado a partir do momento do recebimento do chamado na Central de Atendimento e será finalizado a partir de um comunicado enviado ao solicitante após a resolução e informando o fechamento do chamado.

31

Evolução:

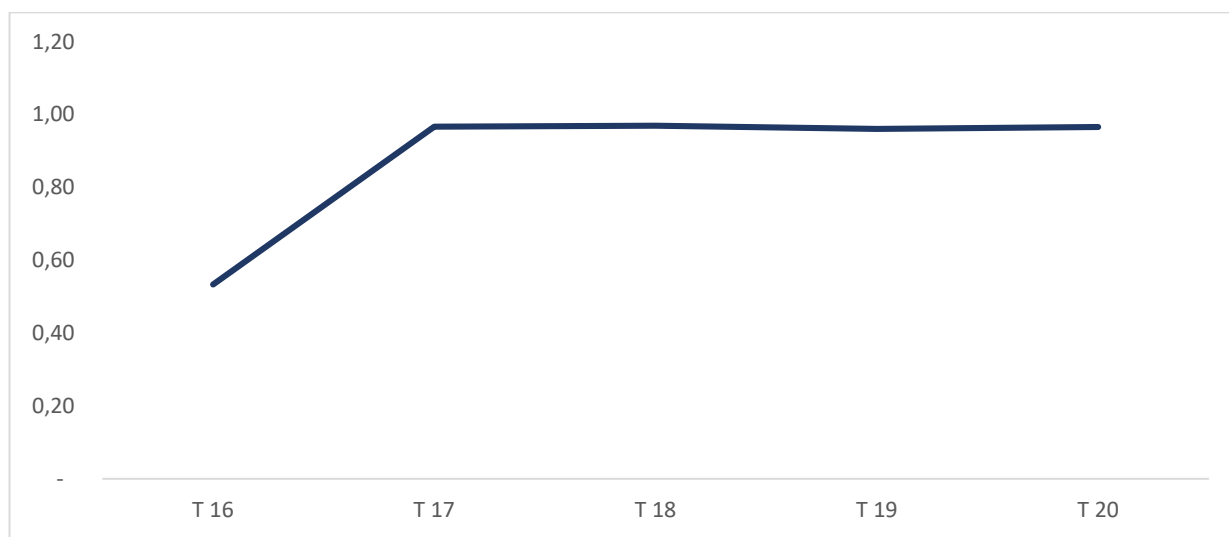

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IPOM	0,53	0,97	0,97	0,96	0,97

Análise Crítica: Leve acréscimo do patamar do Indicador de Cumprimento dos prazos de Operação e Manutenção em relação ao trimestre anterior. No trimestre foram apresentados os seguintes dados:

PERÍODO	Nº TOTAL DE CHAMADAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	Nº TOTAL DE CHAMADAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SOLUCIONADAS	Nº TOTAL DE CHAMADAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NÃO SOLUCIONADAS
Fev-26	445	424	21
Mar-26	527	503	24
Abr-26	457	453	4
Total	1.429	1.380	49



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.5. CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

CRITÉRIO DE CONFORMIDADE

Objetivo: Retrata a conformidade dos serviços com as obrigações regulatórias, legais e contratuais aplicáveis. Ele é obtido por meio da apresentação de certificados e relatórios com os serviços executados pela Concessionária no período

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CC = 70\% \cdot ICC + 30\% \cdot ICI$

Observação:

32

Evolução:

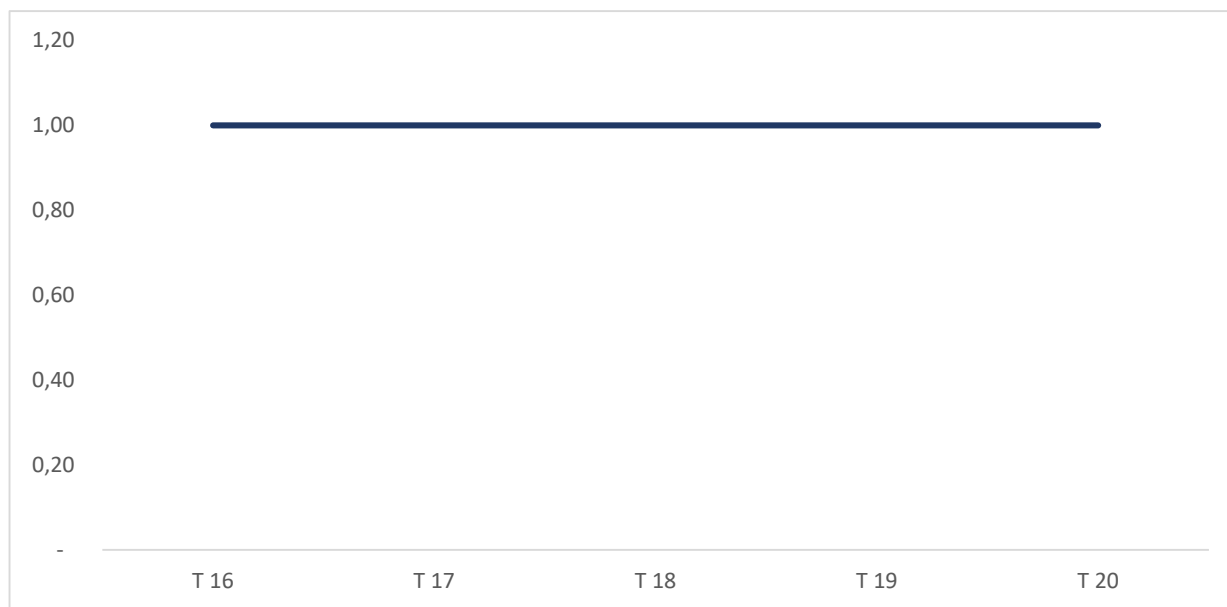

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do trimestre anterior.






4.5.1. ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS

ICC - ÍNDICE DE CONFORMIDADE DOS CERTIFICADOS

Objetivo: Avaliar a conformidade dos serviços executados pela Concessionária com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos/certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ ICC = (Peso\ ICDM \times Nota\ ICDM)$

Metodologia:

33


Evolução:

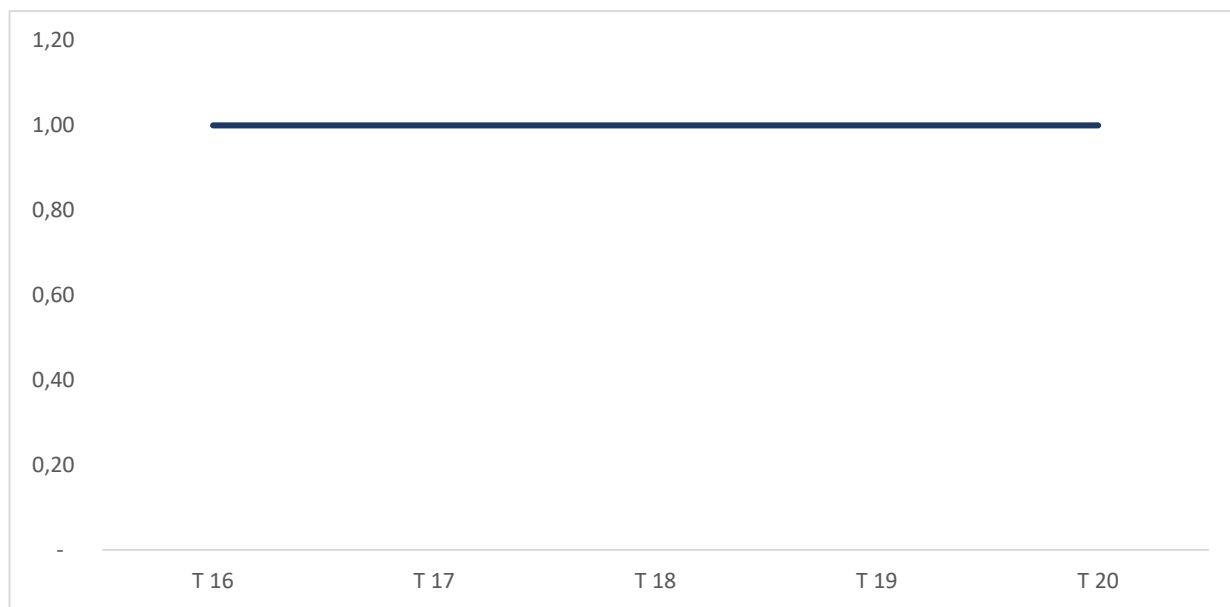

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.5.1.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DO TRATAMENTO E FAIXAS DE PERFORMANCE

ICDM - INDICADOR DA CONFORMIDADE DO TRATAMENTO E FAIXAS DE PERFORMANCE

Objetivo: Avaliar a conformidade dos serviços executados pela Concessionária com relação às exigências legais e normativas aplicáveis, por meio da apresentação dos documentos/certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

34

Evolução:

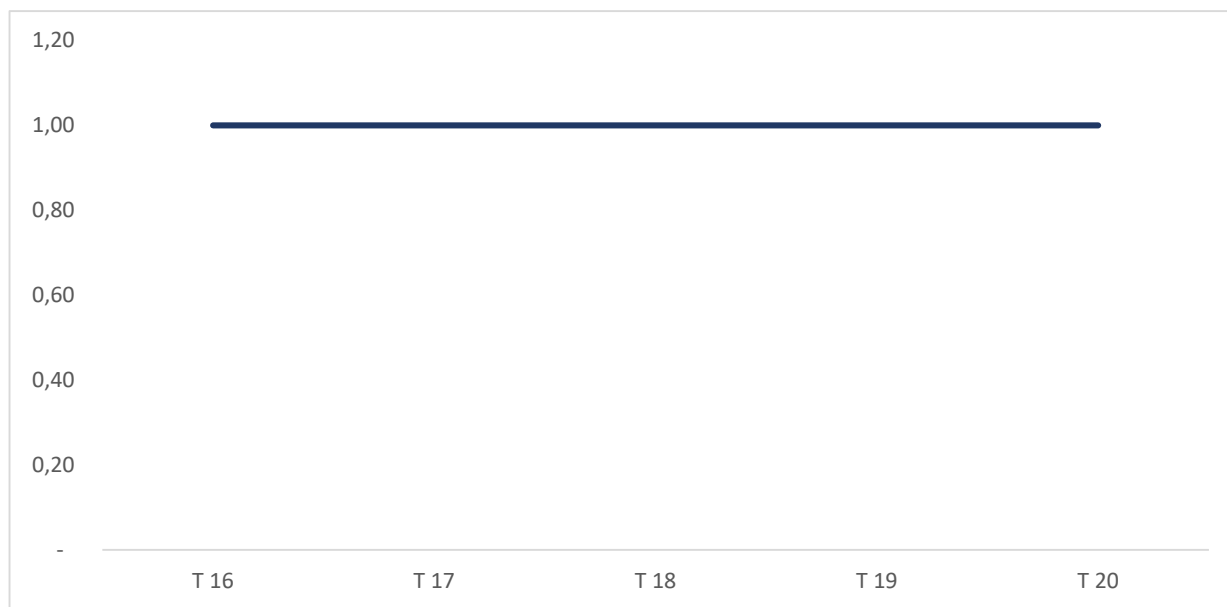

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICDM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Não foram apresentados os Certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes para o trimestre avaliado, pois com o parque já se encontra modernizado, segundo a Conecta Feira, não existe volume de resíduos suficientes a serem descartados. Sendo assim, obteve a nota máxima para o indicador.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.5.2. ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES

ICI - ÍNDICE DE CONFORMIDADE DAS INFORMAÇÕES

Objetivo: Avaliar a conformidade em relação à entrega mensal ao Poder Concedente do Relatório de Execução de Serviços pela Concessionária e à publicidade dos documentos da PPP

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $Nota\ Final\ ICI = (Peso\ ICRES \times Nota\ ICRES + Peso\ ITPPP \times Nota\ ITPPP)$

Metodologia:

35

Evolução:

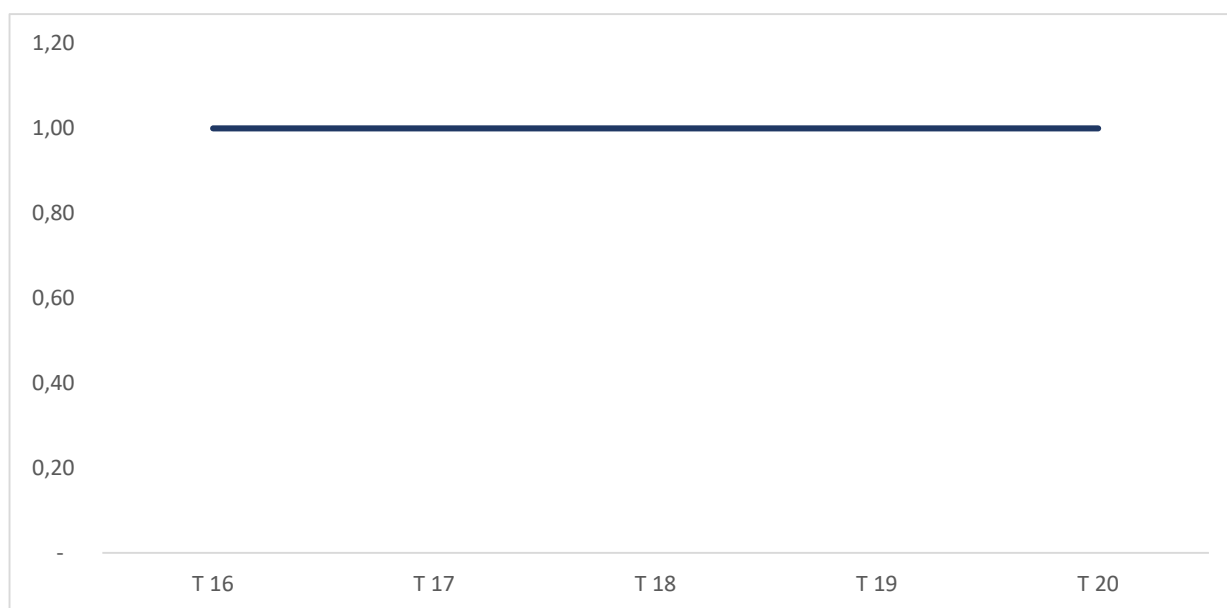

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICI	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do trimestre anterior.






Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>



4.5.2.1. INDICADOR DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ICRES - INDICADOR DA CONFORMIDADE DOS RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Objetivo: Acompanhar a apresentação dos relatórios de execução dos serviços

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

36

Evolução:

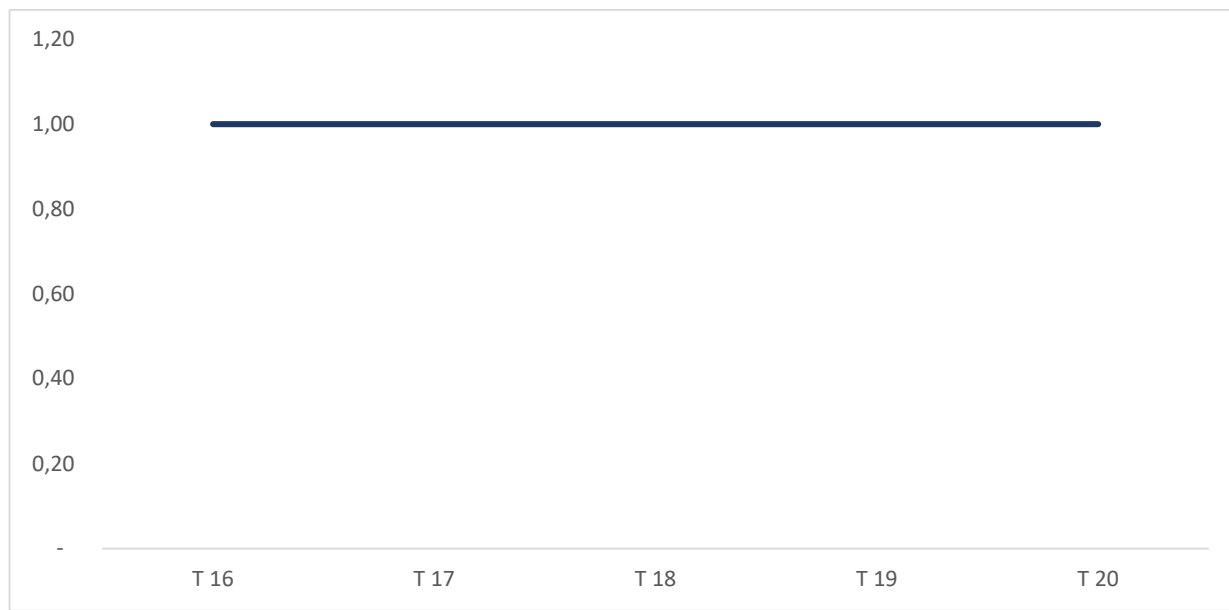

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ICRES	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Relatórios de atividades mensais entregues regularmente.





4.5.2.2. INDICADOR DA TRANSPARÊNCIA DA PPP

ITPPP - INDICADOR DA TRANSPARÊNCIA DA PPP

Objetivo: Verificar se o processo de transparência da PPP foi realizado no trimestre

Critérios: CC = Critério de Conformidade


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

Metodologia:

37

Evolução:

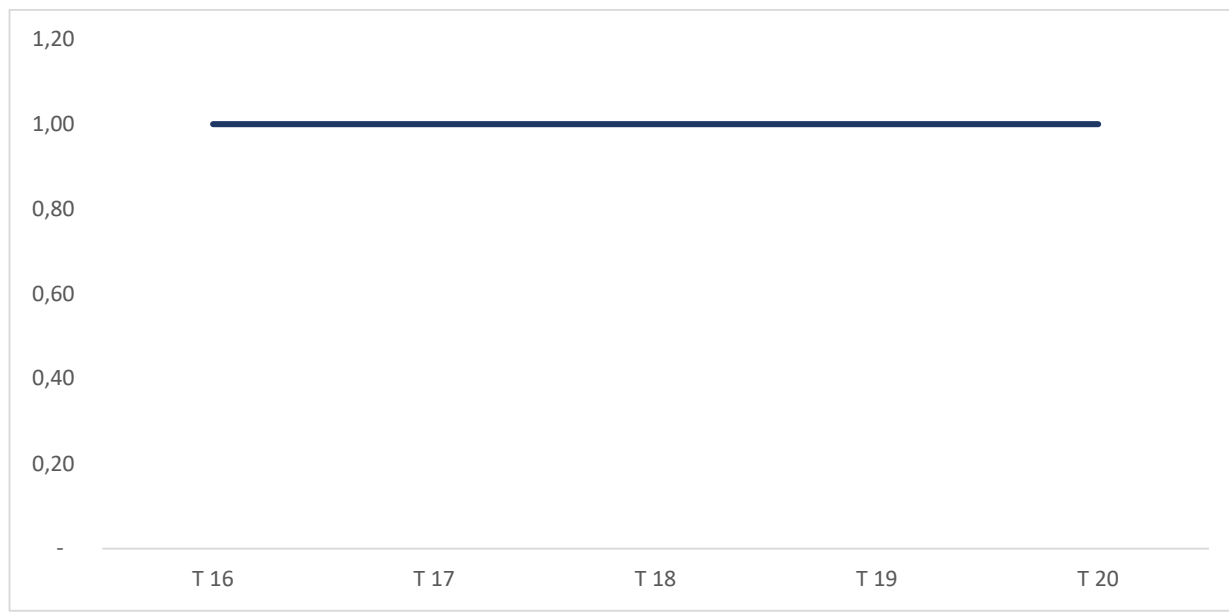

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
ITPPP	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica:

A CONCESSIONÁRIA divulgou, no trimestre de avaliação, no portal online, minimamente os seguintes documentos:

- i. Plano de Operação e Manutenção; - Ok
- ii. Plano de Modernização; - Não aprovado ainda pelo VI - Ok
- iii. Relatório Trimestral de Desempenho; - Ok
- iv. TERMOS DE ACEITE emitidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou PODER CONCEDENTE; - Ok
- v. Contrato da CONCESSÃO; - Ok
- vi. Termos Aditivos ao Contrato da CONCESSÃO; - N/A
- vii. Contratos de ATIVIDADES RELACIONADAS; - Pendente
- viii. Demonstrações Financeiras/Contábeis da CONCESSIONÁRIA. - Ok

4.6. CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO

CRITÉRIO DE EFICIENTIZAÇÃO

Objetivo: Monitorar o cumprimento dos níveis mínimos de efficientização, conforme os marcos da concessão.


Critérios: CE = Critério de Efficientização

Acompanhamento: Verificador Independente

Formula: $CE = IEF$

Observação:

Evolução:

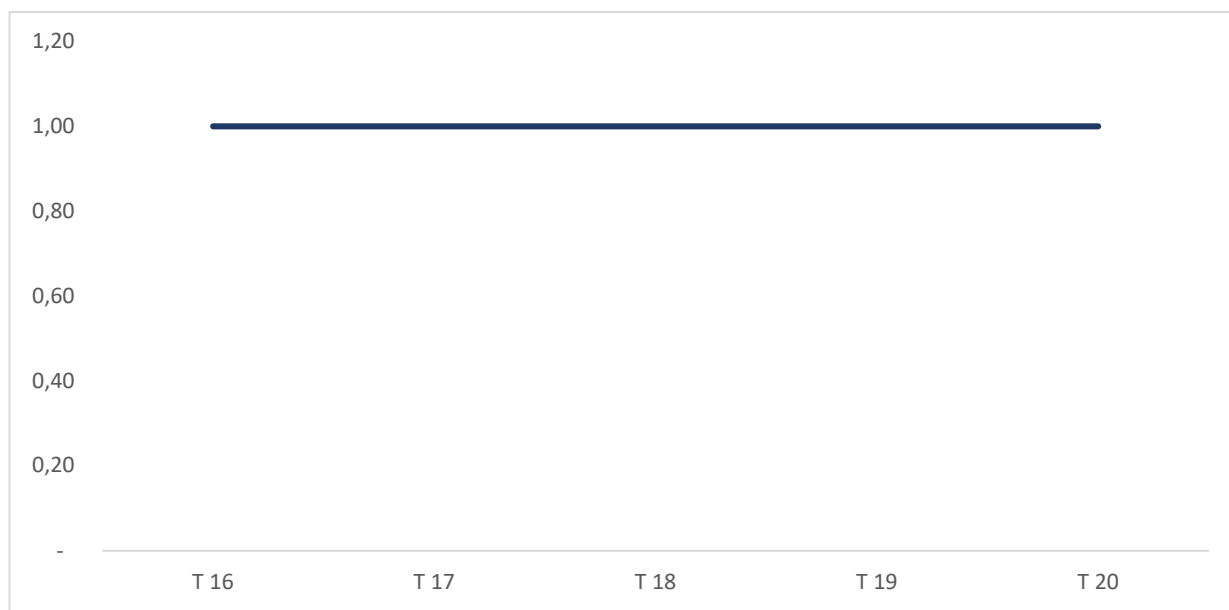

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível do trimestre anterior.

27

FG

LB



Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)

Hash SHA256 do original: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32

Link de validação: <https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f61eef142>



4.6.1. ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO

IEF - ÍNDICE DE EFICIENTIZAÇÃO

Objetivo: Garantir o cumprimento dos níveis mínimos de efficientização, conforme os marcos da concessão

CrITÉrios: CE = Critério de Efficientização


Acompanhamento: Verificador Independente

Fórmula:

$$Nota = \left(\frac{1 - \frac{CI_f}{CI_i}}{Meta\ Efficientização} \right) \times 100\%$$

Observação:

Evolução:

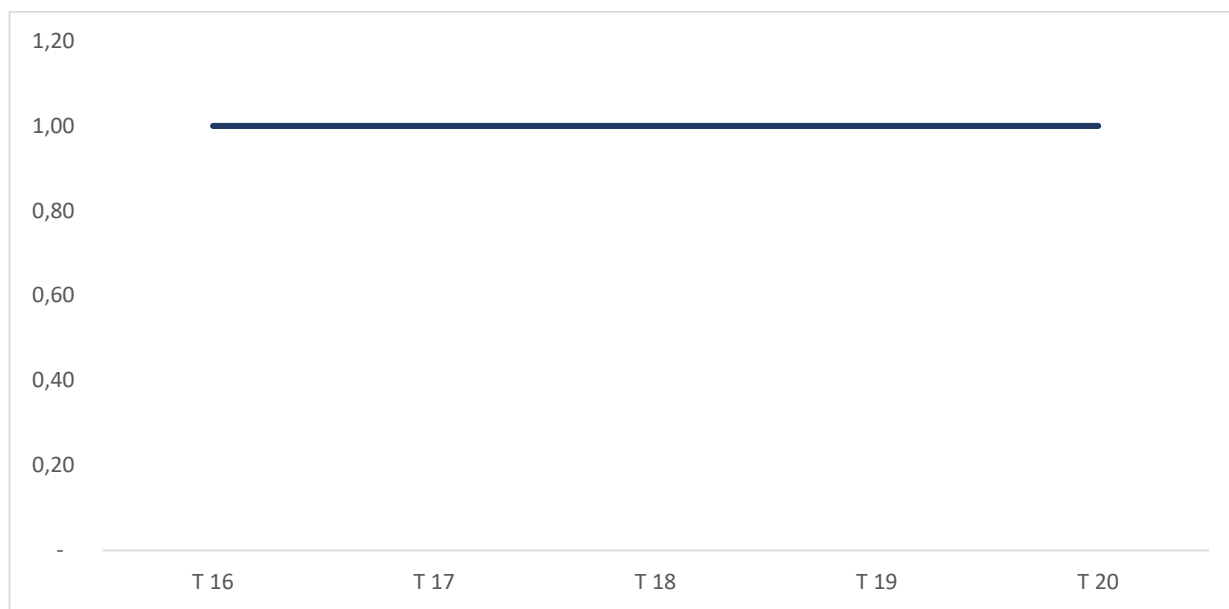

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
IEF	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Análise Crítica: Mantido o nível no trimestre anterior



5. BANCO DE CRÉDITO

Abaixo, tabela contendo o acompanhamento do saldo de banco de créditos do contrato de concessão com base nas informações prestadas pela Conecta Feira, aguardando a aprovação definitiva do Poder Concedente:

Ordem de Serviço Inicial	jul/20	jul/21	jul/22	jul/23	jul/24	jul/25	jul/26	TOTAL	TOTAL %
Início da Fase II prevista em contrato	set/20	set/21	set/22	set/23	set/24	set/25	set/26		
Créditos Anuais	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
Créditos Acumulados	1.330,00	2.660,00	3.990,00	5.320,00	6.650,00	7.980,00	9.310,00	17.290,00	17.290,00
Créditos Utilizado no período			1.772,43	554,80	693,30	327,00	49,80	3.397,33	20%
<i>Créditos Utilizados e aprovados pelo Poder Concedente</i>			<i>1.145,12</i>	<i>63,05</i>	<i>8,00</i>	<i>327,00</i>	<i>49,80</i>	<i>1.592,97</i>	
<i>Créditos não solicitados</i>			<i>228,27</i>	<i>8,34</i>				<i>236,61</i>	
<i>Créditos Utilizados e não aprovados pelo Poder Concedente</i>			<i>383,30</i>	<i>196,68</i>	<i>685,30</i>			<i>1.265,28</i>	
<i>Créditos Obras Residuais - Solicitados e comprovados</i>			<i>15,74</i>	<i>286,73</i>				<i>302,47</i>	
Saldo de Créditos	1.330,00	2.660,00	2.217,57	2.992,77	3.629,47	4.632,47	5.912,67	13.892,67	80%



6. APÓLICES DE SEGUROS

Abaixo, tabela contendo o acompanhamento das apólices dos seguros exigidos no contrato de concessão:

SEGURO	SEGURADORA	Nº DA APÓLICE	ENDOSSO	VIGÊNCIA		AVALIAÇÃO
				INÍCIO	FINAL	
Riscos Operacionais	ESSOR SEGUROS S.A.	1006701001486	5	20/03/2026	20/03/2027	VIGENTE
Responsabilidade Civil	Tokio Marine Seguradora	03530073	2	14/02/2026	14/02/2027	VIGENTE
Seguro Garantia	Pottencial Seguradora	0306920239907750937313000		16/06/2023	09/12/2026	VIGENTE



7. CONCLUSÃO

Com base na apuração dos indicadores chegamos ao seguinte resultado para o Índice de Desempenho Geral (IDG) no trimestre (T20), aferido entre os meses de fevereiro e abril de 2026.

CRITÉRIOS	T 16	T 17	T 18	T 19	T 20
CD	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CQ	1,00	1,00	0,87	1,00	1,00
CO	0,55	1,00	1,00	1,00	1,00
CC	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
IDG	0,78	1,00	0,95	1,00	1,00

Dos 5 critérios analisados destacamos os seguintes pontos:

- Critério do Disponibilidade – Estabilidade no nível do Critério de disponibilidade frente ao trimestre anterior.
- Critério de Qualidade – Neste trimestre foram encontrados 12 logradouros com inconsistências luminotécnicas, levando em consideração o critério de aprovação caso a uniformidade média for superior a 10% da exigência normativa em logradouros que foram reprovados na uniformidade. Dessa forma o critério teve uma manutenção em relação ao trimestre anterior.
- Critério de Operação - Manutenção do critério de operação em relação ao trimestre anterior.
- Critério de Conformidade – Não foram apresentados os Certificados de descontaminação e destinação final dos resíduos poluentes para o trimestre avaliado, pois como o parque já se encontra modernizado, segundo a Conecta Feira, não existem mais resíduos a serem descartados. Sendo assim, obteve a nota máxima para o critério.
- Critério de Eficientização – Mantido o patamar em relação ao trimestre anterior.

Com base no exposto, o IDG calculado que irá afetar a Contraprestação Mensal Efetiva (CME) no próximo trimestre, compreendido entre os meses de maio a julho de 2026, será de 1,00, não existindo desconto frente a Contraprestação Mensal Máxima (CMM).



OPUS 1 – Verificador Independente

Lucas Teixeira

43

Lucas Teixeira
Gerente do Contrato

Lucas B

Lucas Bahia – CREA: 050542288-3
Responsável Técnico

Silas G

Silas Gomes
Analista



ANEXO – PONTOS IAL

Código do Cliente	Rua	Vão (m)	Tipode Via	NBR 5101 Emed (lux)	NBR 5101 U (%)	Nº DE PONTOS MED.	Emín (lux)	Emáx (lux)	Emed (lux)	U (%)	Emed (lux)	U (%)	RESULTADO FINAL	NBR 5101 Emed (lux) + 10%	Emed (lux)	U (%)	RESULTADO FINAL
56923	RUA PASSARO FELIZ	21,6	V4	10	0,2	15	10,5	31,20	18,89	0,56	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
28542	RUA PASSO ALEGRE	19,8	V4	10	0,2	15	11,8	35,50	20,15	0,59	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
28551	RUA POUSO ALEGRE	23,4	V4	10	0,2	15	11,2	30,20	18,33	0,61	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
59518	RUA OSCAR FREITAS	22,1	V4	10	0,2	15	11,5	28,60	17,03	0,68	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
26260	RUA PASSO ALEGRE	17,7	V4	10	0,2	15	11,4	20,60	17,12	0,67	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
60247	RUA ARAUJO	26,5	V4	10	0,2	15	11,7	29,50	18,21	0,64	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
38553	RUA NOVA ESPERANÇA	32,6	V4	10	0,2	15	10,5	30,50	17,21	0,61	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
34970	AVENIDA CENTENARIO	27,3	V4	10	0,2	15	11,7	33,70	20,20	0,58	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
40600	RUA CAMBURIU	26,8	V4	10	0,2	15	11,5	33,10	20,17	0,57	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO
55608	RUA NOVA ESPERANÇA	16,8	V4	10	0,2	15	11,5	33,10	19,45	0,59	APROVADO	APROVADO	APROVADO	11,00	APROVADO	APROVADO	APROVADO



38566	RUA HERD DE MANOEL NASCIMENTO	34,3	V4	10	0,2	15	11,7	27,2	16,0	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	94		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
56890	RUA BOA VISTA DE GOIAS	17,6	V4	10	0,2	15	10,6	33,2	23,0	0,45	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	55		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
56897	RUA BOA VISTA DE GOIAS	24,1	V4	10	0,2	15	9,3	33,2	21,0	0,44	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	27		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
26481	RUA BELA VISTA DO PARA	33,4	V4	10	0,2	15	10,6	31,4	20,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	25		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
25681	RUA BEBEDOR	24,7	V4	10	0,2	14	10,6	33,6	20,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	27		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
17683	RUA UIRAPURU	21,8	V4	10	0,2	15	13,5	32,5	20,0	0,65	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	67		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
56143	RUA UIRAPURU	22,5	V4	10	0,2	15	10,4	26,5	15,0	0,65	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	95		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
17655	RUA ROUXINOL	33,6	V4	10	0,2	15	10,3	24,2	17,0	0,60	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	25		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19834	RUA JACUIPE	28,2	V4	10	0,2	15	11,3	23,6	16,0	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	47		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
50906	RUA RIO SAO FRANCISCO	31,7	V5	5	0,2	15	10,7	35,3	19,0	0,54	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0	73		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
60516	RUA AMELIA	22,8	V4	10	0,2	15	12,2	31,7	19,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	13		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
60517	TV ALTO PARAISO	24,1	V4	10	0,2	15	11,3	34,3	18,0	0,60	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	72		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
55698	RUA IBITUVA	32,6	V4	10	0,2	15	9,7	37,7	20,0	0,49	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	00		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
60508	TV ALTO PARAISO	16,4	V4	10	0,2	15	13,4	32,5	21,0	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	54		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
59499	R DOURÃO NEVES	22,6	V4	10	0,2	15	14,6	40,4	25,0	0,58	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	27		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
55694	RUA INDAIBIRA	27,4	V4	10	0,2	15	9,6	23,3	14,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	96		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
55985	RUA INAJA	26,8	V4	10	0,2	15	10,2	27,2	15,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	92		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



55987	RUA CARAMURU	23,3	V4	10	0,2	15	9,5	30,8	16,00	0,59	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
53719	RUA IMBITUBA	24,5	V4	10	0,2	15	10,3	22,8	15,18	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
52633	RUA ITACIMIRIM	27,3	V4	10	0,2	15	11,5	31,5	19,15	0,60	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
52631	RUA NOGUEIRAS	27,8	V4	10	0,2	15	9,3	28,7	16,21	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
14519	24.4	24,3	V4	10	0,2	14	11,2	29,6	17,14	0,65	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
53090	CAMINHO QUINZE	26,2	V5	5	0,2	15	10,4	34,5	17,26	0,60	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21499	CAMINHO UM	27,1	V5	5	0,2	15	10,2	21,4	14,64	0,70	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18046	RUA TUPINAMBÁ	16,3	V3	15	0,2	15	15,4	37,3	25,59	0,60	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18036	RUA B	21,1	V4	10	0,2	15	11,7	29,1	18,31	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16355	CAMINHO SETE	23,7	V5	5	0,2	15	10,4	22,4	14,89	0,70	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16360	CAMINHO OITO	27,6	V5	5	0,2	15	11,6	35,2	21,44	0,54	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16407	RUA C	26,6	V4	10	0,2	15	9,8	23,3	14,94	0,66	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
57669	RUA GUARAPUAVA	33,7	V4	10	0,2	15	10,4	20,5	14,60	0,71	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
57665	RUA GUARATA	27,6	V5	5	0,2	15	11,2	28,2	15,75	0,71	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
20422	RUA MORRO VELHO	24,2	V4	10	0,2	15	13,5	24,2	16,70	0,81	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
55082	RUA TUPINAMBA	34,6	V3	15	0,2	15	11,7	27,3	18,01	0,65	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21152	RUA DOS PEDREGULHOS	24,8	V4	10	0,2	15	12,7	65,5	33,34	0,38	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0			ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



21157	RUA PARAJURU	25,3	V4	10	0,2	15	11,2	22,30	15,04	0,74	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16157	RUA MACAPARANA	26,3	V4	10	0,2	15	11,7	22,50	15,79	0,74	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16158	RUA PAPANDUVA	21,5	V4	10	0,2	15	10,4	34,60	18,82	0,55	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
09898	RUA MULUNGU DO MORRO	23,8	V4	10	0,2	15	11,8	36,50	19,50	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
56755	RUA UTINGA	27,1	V4	10	0,2	15	11,6	31,60	18,69	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
56756	RUA UTINGA	32,2	V4	10	0,2	15	11,4	28,60	17,20	0,66	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
53724	RUA TUPINAMBAS	24,7	V3	15	0,2	15	12,2	34,80	19,24	0,63	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
13674	RUA CECILIO MOREIRA DIOGO	27,6	V4	10	0,2	15	15,3	50,70	29,71	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21341	CAMINHO CONQUISTA	21,8	V4	10	0,2	15	12,1	34,70	19,13	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21338	CAMINHO VALENÇA	18,7	V4	10	0,2	15	10,5	24,30	16,47	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21362	RUA A	32,1	V4	10	0,2	15	13,3	19,70	16,52	0,81	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
11945	RUA B	29,3	V4	10	0,2	15	10,7	23,70	15,78	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
11912	RUA A	28,6	V4	10	0,2	15	10,4	31,50	17,86	0,58	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
13174	ALAMEDA DOS TAMARINEIROS	31,6	V4	10	0,2	15	10,2	23,10	15,01	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
55351	RUA G	28,2	V4	10	0,2	15	10,5	24,30	16,14	0,65	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
57770	RUA E	27,4	V4	10	0,2	14	10,4	32,50	17,11	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
57771	RUA F	28,7	V4	10	0,2	15	12,4	52,30	24,76	0,50	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



16310	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES	28,2	V4	10	0,2	15	11,5	22,60	15,89	0,72	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16189	RUA PEROLA DO OESTE	26,7	V4	10	0,2	15	10,6	167,00	26,65	0,40	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18902	RUA FELIX	21,8	V4	10	0,2	15	10,8	20,40	14,45	0,75	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18960	RUA FELIX	22,4	V4	10	0,2	15	11,5	23,20	15,67	0,73	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21371	CAMINHO NAZARÉ	26,7	V4	10	0,2	15	11,2	21,70	15,28	0,73	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
22880	CAMINHO ITABERABA	28,4	V4	10	0,2	15	11,4	22,40	16,65	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16847	CAMINHO CRUZ DAS ALMAS	25,6	V4	10	0,2	15	10,5	19,50	14,97	0,70	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
17428	CAMINHO ILHEUS	24,7	V4	10	0,2	15	10,4	24,50	15,63	0,67	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21286	RUA RIVELINO	25,7	V5	5	0,2	15	10,3	24,70	16,59	0,62	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21280	CAMINHO CASA NOVA	18,6	V4	10	0,2	15	9,7	20,40	14,81	0,66	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16872	RUA JAIRZINHO	21,6	V4	10	0,2	15	11,6	20,50	14,39	0,81	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
21330	CAMINHO IPIAU	20,5				15	10,6	32,30	16,73	0,63	RECUS	RECUS	RECUS		RECUS	APROV	RECUS
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
	CAMINHO CONQUISTA	25,2	V4	10	0,2	15	10,2	21,70	14,73	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16309	RUA MANDIRITUBA	18,6	V4	10	0,2	15	10,6	26,30	15,97	0,66	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16289	RUA A	29,2	V4	10	0,2	15	10,7	33,50	19,14	0,56	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16285	RUA G	27,5	V4	10	0,2	15	10,2	19,40	14,09	0,72	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16302	RUA F	31,3	V4	10	0,2	15	10,3	21,60	14,67	0,70	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO

50195	RUA PARQUE ANTARTICA	31,6	V4	10	0,2	15	9,7	19,6	14,0	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	01		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18584	TRAVESSA VARZINHA	26,5	V4	10	0,2	15	10,1	32,2	19,0	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	72		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19207	RUA GREMIO	32,8	V4	10	0,2	15	11,7	23,5	15,0	0,74	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	77		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19204	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	28,7	V5	5	0,2	15	10,1	32,3	18,0	0,53	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0	99		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19211	RUAVARZEALANDIA	30,3	V4	10	0,2	15	10,7	38,4	20,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	69		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19192	RUA BELENENSE	32,7	V4	10	0,2	15	9,7	28,5	15,0	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	89		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19183	AV JUVENAL AZEVEDO MATOS	32,1	V4	10	0,2	15	11,2	28,4	17,0	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	93		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19148	TV RODOLFO VALENTINA	28,4	V4	10	0,2	14	11,4	30,5	17,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	90		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19134	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	27,7	V4	10	0,2	15	9,8	28,3	16,0	0,60	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	25		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19139	RUA TUTOIA	28,7	V4	10	0,2	15	9,6	20,3	14,0	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	13		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19235	RUA CAMPO GRANDE	32,4	V4	10	0,2	15	10,6	35,2	18,0	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	49		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19105	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	25,5	V4	10	0,2	15	10,5	38,4	19,0	0,53	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	94		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
19223	19.4	24,7	V4	10	0,2	15	11,3	28,8	17,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	55		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
14388	RUA SERGIO CARVALHO	23,8	V4	10	0,2	14	10,2	211,60	29,0	0,35	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
									33		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
14387	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	32,5	V5	5	0,2	15	10,4	20,5	15,0	0,69	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0	12		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
29951	RUA ARAGUAIA	32,4	V4	10	0,2	15	10,7	23,3	16,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	70		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
29959	RUA ARAGUAIA	19,7	V4	10	0,2	15	12,2	30,5	19,0	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	39		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



14562	RUA PORTUGUESA DE DESPORTOS	31,8	V3	15	0,2	15	12,7	29,10	19,89	0,64	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27853	RU PIRAPORA	27,4	V4	10	0,2	30	3,7	28,60	12,71	0,29	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27921	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	27,8	V5	5	0,2	15	10,5	31,40	18,71	0,56	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27852	VIA SEM IDENTIFICAÇÃO	30,5	V5	5	0,2	15	11,4	30,10	19,23	0,59	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27842	RUA CATANDUVAS	26,6	V4	10	0,2	15	10,3	22,50	15,37	0,67	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27924	RUA PIRASSUNUNGUENSE	22,6				15	11,2	31,50	18,94	0,59	RECUS	RECUS	RECUS		RECUS	APROV	RECUS
											ADO	ADO	ADO		ADO		ADO
27932	RUA JOSE HULTON	29,2	V4	10	0,2	15	9,7	23,70	15,61	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27829	RUA PIRASSUNUNGUENSE	33,1	V4	10	0,2	15	10,5	31,40	19,03	0,55	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
27836	RUA CATANDUVAS	27,6	V4	10	0,2	15	9,4	29,50	18,30	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
18362	RUA MACELINO RAMOS	30,7	V4	10	0,2	15	10,5	24,80	16,41	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2586	RUA FELIX PACHECO	27,3	V4	10	0,2	14	10,8	39,10	22,63	0,48	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*6723	RUA BOA VISTA QUADRA G	28,6	V4	10	0,2	15	10,6	21,70	15,61	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*284	RUA OYAMA FIGUEREDO	29,3	V3	15	0,2	15	10,3	41,40	21,76	0,47	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*500	RUA COMPANIA NORTE	38,4	V4	10	0,2	15	9,5	28,40	15,11	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2584	RUA COMPANIA NORTE	36,2	V4	10	0,2	15	9,8	38,30	17,12	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*310	RUA SÃO CLEMENTE	36,8	V4	10	0,2	15	10,3	32,20	16,19	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1542	RUA A	28,4	V3	15	0,2	15	9,6	24,50	16,20	0,59	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



*336	RUA SALMO TRINTA E TRÊS	41,5	V4	10	0,2	15	10,8	58,7	25,0	0,42	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	77		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*160	RUA JOSÉ RAIMUNDO MARTINS	34,9	V4	10	0,2	15	8,5	28,0	15,0	0,56	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	28		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*60318	Rua Messias Gonzaga	25,6	V4	10	0,2	15	10,4	30,6	16,0	0,64	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	29		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*59009	Rua União da Vitória	36,4	V4	10	0,2	15	11,1	37,5	18,0	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	21		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*58997		37,6	V4	10	0,2	15	9,6	41,4	18,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	59		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3885914	RUA CAMILO V. COSTA	39,2	V4	10	0,2	15	9,2	30,2	15,0	0,60	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	40		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3885926	CONJUNTO CONJUNTO JOÃO PAULO II	39,5	V4	10	0,2	15	7,5	31,4	19,0	0,39	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	35		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3920787	AVENIDA RUBENS FRANCISCO DIAS	32,1	V2	20	0,3	15	9,7	33,7	17,0	0,55	RECUS	APROV	RECUS	22,00	RECUS	APROV	RECUS
								0	71		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3930112	RUA MANGARATIBA	30	V3	15	0,2	30	15,6	51,5	27,0	0,56	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
								0	83		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3900700	RUA PINDOBACU	29,7	V4	10	0,2	30	15,1	61,4	33,0	0,45	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	50		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3900727	RUA PINDOBACU	29	V4	10	0,2	15	8,3	33,2	20,0	0,41	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	41		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3900996	RUA ALAMEDA A	38,3	V4	10	0,2	15	7,4	40,4	22,0	0,33	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	32		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3901012	RUA 17 - PAPAGAIO	34,4	V4	10	0,2	15	5,2	113,00	41,67	0,12	APROV	RECUS	RECUS	11,00	APROV	APROV	APROV
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3918160	ESTR. ESTR. DO FRANCÊS	47,2	V4	10	0,2	30	11,3	84,5	38,0	0,30	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	07		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3918048	ESTR. ESTR. DO FRANCÊS	43,2	V3	15	0,2	15	1	45,2	15,0	0,07	APROV	RECUS	RECUS	16,50	APROV	APROV	APROV
								0	13		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3885262	ESTR. DE SANTA QUITÉRIA MATINBA	19,4	V4	10	0,2	15	11,7	40,5	23,0	0,50	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	19		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
3918474	RUA TANCREDO NEVES	37,3	V4	10	0,2	15	12,8	35,8	22,0	0,58	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	25		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



39185	RUA SIMPLICIDADE	30	V4	10	0,2	15	9,5	41,3	21,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
14		,8						0	01	45	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
39144	RUA DA PAZ FERREIRA	31	V4	10	0,2	15	6,7	28,6	14,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
93		,7						0	47	46	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
22298	RUA ARAIOSES	42	V4	10	0,2	15	8,6	29,5	15,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
		,4						0	74	55	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
22146	RUA ALTO DO SUCURI	30	V4	10	0,2	15	8,5	38,3	19,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
		,8						0	10	45	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
29560	RUA ITAPIUNA	53	V4	10	0,2	15	11,	39,6	20,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
		,5					4	0	93	54	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
29469	RUA TOBIAS BARRETO	27	V3	15	0,2	15	6,3	41,5	22,	0,	APROV	APROV	APROV	16,	APROV	APROV	APROV
		,2						0	49	28	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
22315	RUA ARAOISES	41	V4	10	0,2	30	6,3	31,2	16,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
		,4						0	49	38	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
37007	AVENIDA NÓIDE CERQUEIRA	39	V1	30	0,4	15	6,6	32,4	18,	0,	RECUS	RECUS	RECUS	33,	RECUS	RECUS	RECUS
		,5						0	15	36	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
41172	RUA NOVA ESPERANÇA	23	V2	20	0,3	30	10,	53,9	26,	0,	APROV	APROV	APROV	22,	APROV	APROV	APROV
		,5					6	0	37	40	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
17608	PISTA PISTA DE COOPER	39	V1	30	0,4	15	43,	106,	69,	0,	APROV	APROV	APROV	33,	APROV	APROV	APROV
		,4					1	70	57	62	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
17471	RUA VILA PATO BRANCO	22	V5	5	0,2	30	11,	53,6	26,	0,	APROV	APROV	APROV	5,5	APROV	APROV	APROV
		,5					2	0	63	42	ADO	ADO	ADO	0	ADO	ADO	ADO
17485	AVENIDA NÓIDE CERQUEIRA	55	V3	15	0,2	15	11,	36,3	22,	0,	APROV	APROV	APROV	16,	APROV	APROV	APROV
		,6					7	0	47	52	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
39180	RUA CURIO	26	V4	10	0,2	15	8,2	36,1	19,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
34		,8						0	69	42	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38858	RUA APOLO	24	V5	5	0,2	15	8,2	28,4	16,	0,	APROV	APROV	APROV	5,5	APROV	APROV	APROV
88		,8						0	34	50	ADO	ADO	ADO	0	ADO	ADO	ADO
38858	CONJUNTO JOÃO PAULO II,	33	V4	10	0,2	15	9,8	41,3	21,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
78	MANGABEIRA, FEIRA DE	,5						0	40	46	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38858	RUA APOLO	11	V4	10	0,2	15	11	36,5	20,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
89		,6						0	31	54	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
5851	RUA MULUNGU DO MORRO	33	V4	10	0,2	15	8,8	26,5	15,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
		,2						0	93	55	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO

19238	SANTANA, SANTANA, FEIRA DE SANTANA, E	34,4	V4	10	0,2	15	7,5	31,4	19,0	0,39	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
1145	AVENIDA AMADO BAHIA	34,6	V3	15	0,2	15	9,7	33,7	17,0	0,55	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
17431	RUA IRECÊ	31,1	V5	5	0,2	30	15,6	51,5	27,0	0,56	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
64730	CAMINHO CAMINHO 16	31,4	V5	5	0,2	30	15,1	61,4	33,0	0,45	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
38652	RUA MARFIM	29,8	V5	5	0,2	15	8,3	33,2	20,0	0,41	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
28547	RUA B	28,9	V5	5	0,2	15	7,4	40,4	22,0	0,33	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
38656	RUA ERETRINA	33,8	V5	5	0,2	15	5,2	113,00	41,67	0,12	APROV	RECUS	RECUS	5,50	APROV	APROV	APROV
16301	AVENIDA ADENIL FALCÃO	15,7	V3	15	0,2	30	11,3	84,5	38,0	0,30	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
12160	RUA ANTENOR MOREIRA PINHO	32,7	V4	10	0,2	15	1	45,2	15,13	0,07	APROV	RECUS	RECUS	11,00	APROV	APROV	APROV
38224	RUA LIUZ ANTÔNIO SANTA BARBARA	31,3	V4	10	0,2	15	11,7	40,5	23,19	0,50	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
27424	RUA BRUMADO	39	V4	10	0,2	15	12,8	35,8	22,25	0,58	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
41803	ACESSO ACESSO UM	35,2	V3	15	0,2	15	9,5	41,3	21,01	0,45	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
15650	RUA LONDRINA	18	V4	10	0,2	15	6,7	28,6	14,47	0,46	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
11257	RUA LIBRA	26,1	V4	10	0,2	15	8,6	29,5	15,74	0,55	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
76402	RUA VITÓRIA	28,1	V5	5	0,2	15	6	18,0	10,00	0,60	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
26327	ALAMEDA ALAMEDA O	26,9	V5	5	0,2	30	9	70,0	23,33	0,39	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
64713	AVENIDA FREI FELIX DE PACAUBA	50	V3	15	0,2	15	10	84,0	34,87	0,29	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV

34125	RUA ALTAMIRA	29,8	V4	10	0,2	15	8	54,0	24,0	0,32	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	67		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
16288	AVENIDA ADENIL FALCÃO	29,7	V3	15	0,2	15	5	49,0	22,0	0,22	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
								0	60		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
4430	RUA F	36,9	V5	5	0,2	15	6	44,0	20,0	0,30	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
								0	13		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2517	RUA ANDANDO NAS NUENS	22,5	V4	10	0,2	15	6	46,0	19,0	0,31	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
7								0	67		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2524	RUA CORPO DOURADO	27,6	V4	10	0,2	15	6	48,0	24,0	0,24	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
9								0	87		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9772	RUA UMA ROSA COM AMOR	32,7	V4	10	0,2	15	31	74,0	54,0	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	47		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*8163	RUA CORRIDA DO OURO	34,2	V4	10	0,2	30	6	46,0	22,0	0,26	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	83		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*8177	RUA IMIGRANTES	33,5	V4	10	0,2	15	3	23,0	10,0	0,28	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	67		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2517	RUA TORRE DE BABEL	34,2	V4	10	0,2	15	5	31,0	16,0	0,31	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
6								0	20		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2525	RUA INDOMADA	28,4	V4	10	0,2	15	18	72,0	33,0	0,53	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
3								0	87		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9802	TRAVESSA ESCALDA	26,2	V4	10	0,2	15	22	63,0	39,0	0,55	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	93		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2699	Q. Q. C	32,7	V4	10	0,2	15	10	52,0	27,0	0,36	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
7								0	93		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2531	RUA JOSÉ MARCONDES	36,2	V3	15	0,2	15	5	39,0	16,0	0,30	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
0								0	67		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2521	RUA ESCALADA	32,4	V4	10	0,2	15	19	53,0	37,0	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
0								0	07		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9779	RUA CUCA LEGAL	28,2	V4	10	0,2	15	5	36,0	15,0	0,33	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	27		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9797	RUA BRAVO	37,5	V4	10	0,2	12	7	44,0	22,0	0,32	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	08		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2522	RUA ESPLENDOR	28,9	V4	10	0,2	30	4	35,0	15,0	0,27	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
1								0	00		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



*9787	RUA CORRIDA DO OURO	30,2	V4	10	0,2	15	5	60,0	23,0	0,21	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	93	21	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2701	RUA FERNANDO RIBEIRO	32,3	V4	10	0,2	15	10,4	44,8	21,0	0,49	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
5	REBOUÇAS							0	11	49	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1350	RUA OSVALDO BOAVENTURA DE	28,7	V4	10	0,2	15	10,6	26,2	16,0	0,66	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
6	CERQUEIRA							0	13	66	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1345	CAMINHO CAMINHO SETE	23,8	V4	10	0,2	15	11,3	38,4	20,0	0,55	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
1								0	53	55	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9864	TRAVESSA SEMI DEUS	35,2	V4	10	0,2	15	10,5	28,6	16,0	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	73	63	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*8175	RUA BRAVO	26,2	V4	10	0,2	15	9,6	28,7	15,0	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	55	62	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*8168	RUA SETIMO SENTIDO	32,6	V4	10	0,2	15	10,5	28,6	16,0	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	73	63	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1340	RUA JOSÉ MARCONDES	32,4	V3	15	0,2	15	10,3	38,3	17,0	0,58	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
1								0	88	58	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9817	RUA SEMI DEUS	32,3	V4	10	0,2	15	11,2	42,7	21,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	67	52	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9828	RUA SEMI DEUS	33,5	V4	10	0,2	15	9,5	26,6	14,0	0,63	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	97	63	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9800	RUA ESCALDA	37,2	V4	10	0,2	15	9,7	34,0	19,0	0,49	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	68	49	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*9801	RUA ESCALDA	31,6	V4	10	0,2	15	10,2	37,4	20,0	0,50	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
								0	57	50	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*4725	TV. TV. BARTOLOMEU DE	36,4	V3	15	0,2	15	10,2	42,2	19,0	0,51	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
4	GUSMÃO							0	89	51	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2523	RUA ANDANDO NAS NUENS	29,6	V4	10	0,2	15	9,5	27,3	16,0	0,59	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
7								0	13	59	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2528	RUA A LTM MARIA ANGELICA	16,8	V4	10	0,2	15	10,3	19,5	14,0	0,73	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
2								0	18	73	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1348	RUA C LTM MARIA ANGELICA	32,6	V5	5	0,2	15	9,6	20,6	14,0	0,66	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
6								0	59	66	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2526	RUA A LTM MARIA ANGELICA	33,9	V4	10	0,2	15	9,7	24,5	14,0	0,67	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
6								0	57	67	ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



*2519	LOT. LOT. GABRIELA II	28	V4	10	0,2	15	11,8	37,8	20,0	0,58	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
4		,7						0	28		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2518	RUA ESPLENDOR	34	V4	10	0,2	15	10,21	26,5	15,0	0,65	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
7		,8						0	61		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2516	RUA INDOMADA	27	V4	10	0,2	15	10,3	18,7	13,0	0,77	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
9		,7						0	34		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2935	RUA CORPO DOURADO	35	V4	10	0,2	15	10,2	27,3	16,0	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
5		,1						0	66		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2524	RUA JOSE FLANTILDES	23	V4	10	0,2	15	9,6	31,8	18,0	0,53	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
5		,9						0	06		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2520	LOT. LOT. GABRIELA II	33	V5	5	0,2	15	10,3	33,2	17,0	0,58	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
7		,6						0	63		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2524	RUA TORRE DE BABEL	26	V4	10	0,2	15	9,3	25,7	16,0	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
8		,3						0	29		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1347	PAMPALONA	27	V5	5	0,2	15	8,5	18,5	14,0	0,61	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
9		,5						0	01		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2523	RUA JOSE FLANTILDES	34	V4	10	0,2	15	9,3	39,7	17,0	0,52	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
0		,8						0	85		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2521	RUA ESPLENDOR	34	V4	10	0,2	15	9,7	39,7	20,0	0,48	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
6		,2						0	25		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1347	QUADRA B	25	V4	10	0,2	15	9,6	45,9	19,0	0,48	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
5		,7						0	94		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*1348	PAMPALONA	28	V4	10	0,2	15	9,4	23,8	15,0	0,61	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
1		,9						0	35		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*5576	Rua Rei do Gado	22	V4	10	0,2	15	11,5	34,6	19,0	0,59	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
7		,6						0	61		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2521	RUA ESCALADA	30	V4	10	0,2	15	10	21,6	14,0	0,71	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
4		,4						0	11		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2518	RUA VILA MADALENA	39	V4	10	0,2	15	9,5	25,1	15,0	0,62	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
4		,5						0	33		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2528	RUA A LTM MARIA ANGELICA	25	V4	10	0,2	15	10,4	22,6	14,0	0,70	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
8		,8						0	88		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO
*2517	RUA INDOMADA	26	V4	10	0,2	15	2,5	34,4	18,0	0,14	APROV	RECUS	RECUS	11,00	APROV	APROV	APROV
0		,4						0	42		ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



*2523	RUA ANDANDO NAS NUVENS	31	V4	10	0,2	15	9,6	21,4	14,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
6		,8						0	89	64	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
*1347	PAMPALONA	27	V4	10	0,2	15	9,7	23,5	14,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
0		,8						0	98	65	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
*1345	CAMINHO CAMINHO SETE	26	V4	10	0,2	15	9,5	18,6	14,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
3		,3						0	27	67	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
*2519	LOT. LOT. GABRIELA II	36	V4	10	0,2	15	10,	24,4	15,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
9		,4					8	0	78	68	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38886	RUA DOUTOR MARCÁRIO	39	V3	15	0,2	15	10,	24,5	16,	0,	APROV	APROV	APROV	16,	APROV	APROV	APROV
51	CERQUEIRA	,9					4	0	41	63	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
39002	RUA EXPEDICIONARIOS	35	V3	15	0,2	15	9,5	20,2	13,	0,	RECUS	APROV	RECUS	16,	RECUS	APROV	RECUS
90		,1						0	59	70	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
39004	RUA ESTRELA VESPERTINA	37	V3	15	0,2	15	8,6	18,7	12,	0,	RECUS	APROV	RECUS	16,	RECUS	APROV	RECUS
18		,8						0	87	67	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
38993	RUA G	30	V3	15	0,2	15	9,3	19,7	14,	0,	RECUS	APROV	RECUS	16,	RECUS	APROV	RECUS
04		,2						0	69	63	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
38922	CAMINHO CAMINHO A XX	30	V4	10	0,2	15	10,	24,4	16,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
04		,3					5	0	17	65	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38921	CAMINHO CAMINHO C XX	39	V4	10	0,2	15	10,	30,2	18,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
20		,8					3	0	59	55	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38971	CAMINHO O21	52	V4	10	0,2	15	11,	44,6	20,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
95		,8					4	0	91	55	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
38983	AVENIDA DEPUTADO COLBERT	35	V3	15	0,2	15	9,2	20,6	14,	0,	RECUS	APROV	RECUS	16,	RECUS	APROV	RECUS
20	MARTINS DA SILVA	,5						0	31	64	ADO	ADO	ADO	50	ADO	ADO	ADO
39148	RUA SANTA CECILIA	33	V4	10	0,2	15	9,1	28,4	14,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
38		,5						0	93	61	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
39148	RUA COSMOPOLITA	32	V4	10	0,2	15	10,	19,7	13,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
63		,6					3	0	71	75	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
10067	ESTRADA DO CARRO QUEBRADO	25	V2	20	0,3	15	10,	23,6	15,	0,	RECUS	APROV	RECUS	22,	RECUS	APROV	RECUS
570		,6					3	0	23	68	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
39247	BA-052 BA-052	29	V4	10	0,2	15	11,	23,8	15,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
09		,9					2	0	27	73	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO
10069	LOTEAMENTO VIVARE	26	V4	10	0,2	15	11,	23,3	15,	0,	APROV	APROV	APROV	11,	APROV	APROV	APROV
220		,2					3	0	91	71	ADO	ADO	ADO	00	ADO	ADO	ADO



3930593	ESTRADA PE DE SERRA	37,4	V4	10	0,2	15	9,3	17,8	13,0	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
3925699	RUA D DÉCIMO QUINTO	41,1	V3	15	0,2	15	10,5	28,4	15,0	0,66	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
3925630	RUA A DÉCIMO QUINTO	26,9	V4	10	0,2	15	11,5	44,8	21,0	0,54	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*1530	RUA OYAMA FIGUEREDO	27,2	V2	20	0,3	15	5,6	40,3	19,0	0,28	RECUS	RECUS	RECUS	22,00	RECUS	APROV	RECUS
*227	RUA ISMAELITA FIGUEREDO	25,8	V4	10	0,2	15	10,7	26,4	15,0	0,68	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*6710	RUA C	35,4	V4	10	0,2	15	3,7	32,1	13,0	0,28	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*1466	RUA E	26,5	V4	10	0,2	15	11,7	26,2	16,0	0,69	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*2567	RUA ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	24,5	V5	5	0,2	15	10,2	46,2	19,0	0,52	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
*165	RUA PEDRO LAPA CARDOSO	25,9	V4	10	0,2	15	10,4	31,9	18,0	0,57	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*615	RUA CORAÇÃO DE MARIA	27,9	V4	10	0,2	15	10,8	37,2	18,0	0,59	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*6703	RUA SALMO 40	31,4	V5	5	0,2	15	9,6	27,4	15,0	0,62	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
*43109	RUA SÃO LUIZ	23,6	V5	5	0,2	15	9,5	25,6	16,0	0,59	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
*56909	Rua Afonso Celso	33,9	V4	10	0,2	15	10,1	43,5	19,0	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*296	CONJUNTO CONJUNTO LUCIANO BARRETO	35,9	V5	5	0,2	15	8,2	28,6	15,0	0,52	APROV	APROV	APROV	5,50	APROV	APROV	APROV
*2592	AVENIDA 2	37,3	V3	15	0,2	15	10,1	48,0	22,0	0,44	APROV	APROV	APROV	16,50	APROV	APROV	APROV
*43506	RUA ADRIANO ARAÚJO DA SILVA	28,1	V4	10	0,2	15	10,3	46,2	20,0	0,51	APROV	APROV	APROV	11,00	APROV	APROV	APROV
*351	RUA SALMO TRINTA E QUATRO	35,9	V4	10	0,2	15	2,5	57,3	21,0	0,12	APROV	RECUS	RECUS	11,00	APROV	RECUS	RECUS
											ADO	ADO	ADO		ADO	ADO	ADO



*4820 7	RUA LORIVAL PALMEIRA	34 ,7	V4	10	0,2	15	6,2	42,1 0	19, 76	0, 31	APROV ADO	APROV ADO	APROV ADO	11, 00	APROV ADO	APROV ADO	APROV ADO
*6031 1	Rua Deputado Francisco Pinto	29 ,2	V2	20	0,3	15	7,6	25,9 0	13, 27	0, 57	RECUS ADO	APROV ADO	RECUS ADO	22, 00	RECUS ADO	APROV ADO	RECUS ADO

CONTROLE DE MODIFICAÇÕES

Tipo de Documento		PG. 60/60
Título do Documento		Emissão: 01/06/26
		Versão 03
APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO:		
Elaboração: Silas Gomes		Data: 29/05/2026
Revisão: Lucas Bahia		Data: 29/05/2026
Aprovação: Lucas Teixeira		Data: 01/06/2026
HISTÓRICO DE REVISÃO		
Versão	02	Responsável
Data:	29/05/2026	Lucas Teixeira
Versão	03	Responsável
Data:	01/06/2026	Silas Gomas
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		
Versão		Responsável
Data:		


ST

LG

LB



Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas

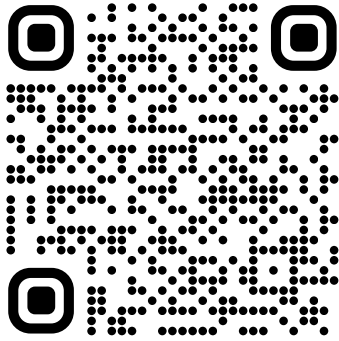

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/d1fa28e3994cceb8496c70f1231eb5cb33f49a3f616eef142>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

ebdbfbfd797bca00a654346cbc3
46b08185a9fb661c25aa97122ffe
e3d2212b32 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Lucas Teixeira
022.374.565-00
Signatário

Silas Soares Gomes
033.246.475-09
Signatário

Lucas Figueiredo Bahia
836.441.565-49
Signatário

Trilha de auditoria

01/06/2026 16:10	Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF 022.374.565-00) criou o documento		
	Hash SHA256 do arquivo: ebdbfbfd797bca00a654346cbc346b08185a9fb661c25aa97122ffe3d2212b32		
01/06/2026 16:10	Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF 022.374.565-00) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 191.195.82.75 Porta: 53603		
01/06/2026 16:10	Lucas Teixeira (lucasteixeira@opus1.com.br, CPF 022.374.565-00) assinou o documento		
	Endereço de IP: 191.195.82.75 Porta: 53603 SO: Windows 10.0	Navegador: Chrome/148.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko	Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -12.8665, -38.4858
01/06/2026 16:11	Silas Soares Gomes (silasgomes@opus1.com.br, CPF 033.246.475-09) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 177.193.215.99 Porta: 4579		
01/06/2026 16:11	Silas Soares Gomes (silasgomes@opus1.com.br, CPF 033.246.475-09) assinou o documento		
	Endereço de IP: 177.193.215.99 Porta: 4579 SO: Windows 10.0	Navegador: Chrome/148.0.0.0 Arquitetura: x64 Render engine: Gecko	Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -12.6962, -38.3258
01/06/2026 16:15	Lucas Figueiredo Bahia (lucasbahia@opus1.com.br, CPF 836.441.565-49) visualizou o documento		
	Endereço de IP: 177.193.215.238 Porta: 41286		
01/06/2026 16:15	Lucas Figueiredo Bahia (lucasbahia@opus1.com.br, CPF 836.441.565-49) assinou o documento		
	Endereço de IP: 177.193.215.238 Porta: 41286 SO: AndroidOS 10	Navegador: Chrome/148.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko	Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -12.6962, -38.3258